



- woda zimna
- - -

- woda ciepła
- Odwodnienie podłogowe
- Umywalka mocowana na ścianie z półpostumentem
- Miska ustępowa typu WC Kompakt
- Bateria stojąca typu Tempomix (mieszacz czasowy 20 sek)

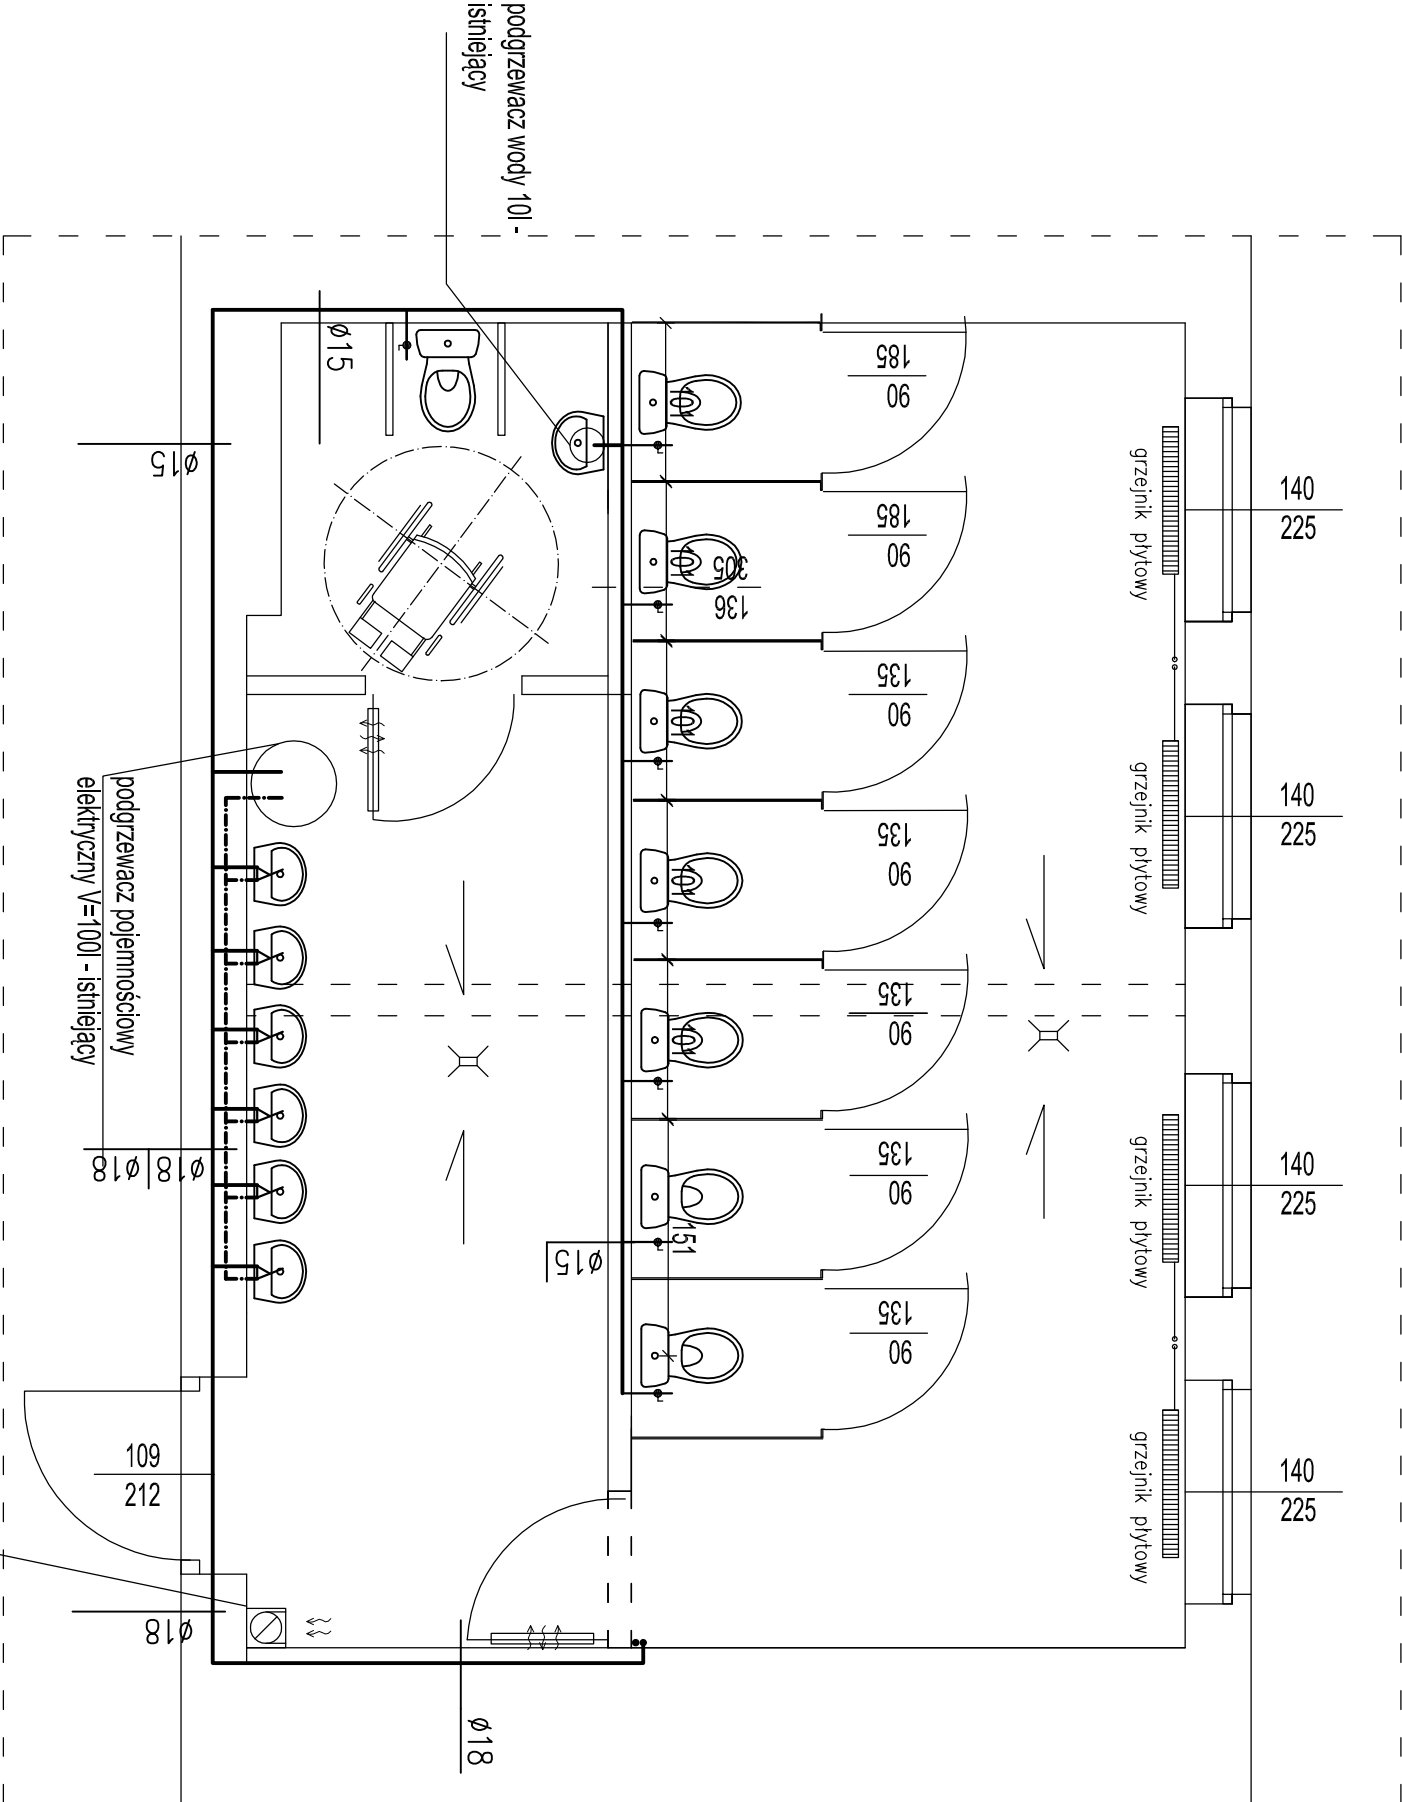

Przewód wentylacyjny do wymiany na nowy dn 200 mm z rur typu Spiro ocynkowanych w obudowie z szachtu Gk. Na poddaszu nieogrzewanym i ponad dachem wyposażać w rurę dwupłaszczową izolowana termicznie zwieńczoną parasolem.

w przewodzie montować wentylator kandelowy typu Venture Industries VENT-V-100L sprzężony z czujką ruchu sufitową i opóźnionym wyłączeniem t=5 minut

				Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój			
Autor:	mgr inż. Ewa Agata Nowak		135/02/DUW		Data: 06.2012		
	inż. Sławomir Sobusiak		26/D05/03		Stadium: PW		
Temat:	„Remont toalet w budynkach szkolnych ZSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach ul. Szkolna 3”					Skala:	
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszków – Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszków – Gorce					1:50	
Tytuł rys.:	RZUT WC DZIEWCZAŹ – instalacja wodna					Nr rys.: 1/IS/B	
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odstępny konwulsiwek, bez pisemnej zgody firmy projektowej							