



# II piętro

YnTKSY 1x2x1 ekw. pętla nr 5 nal poddasze

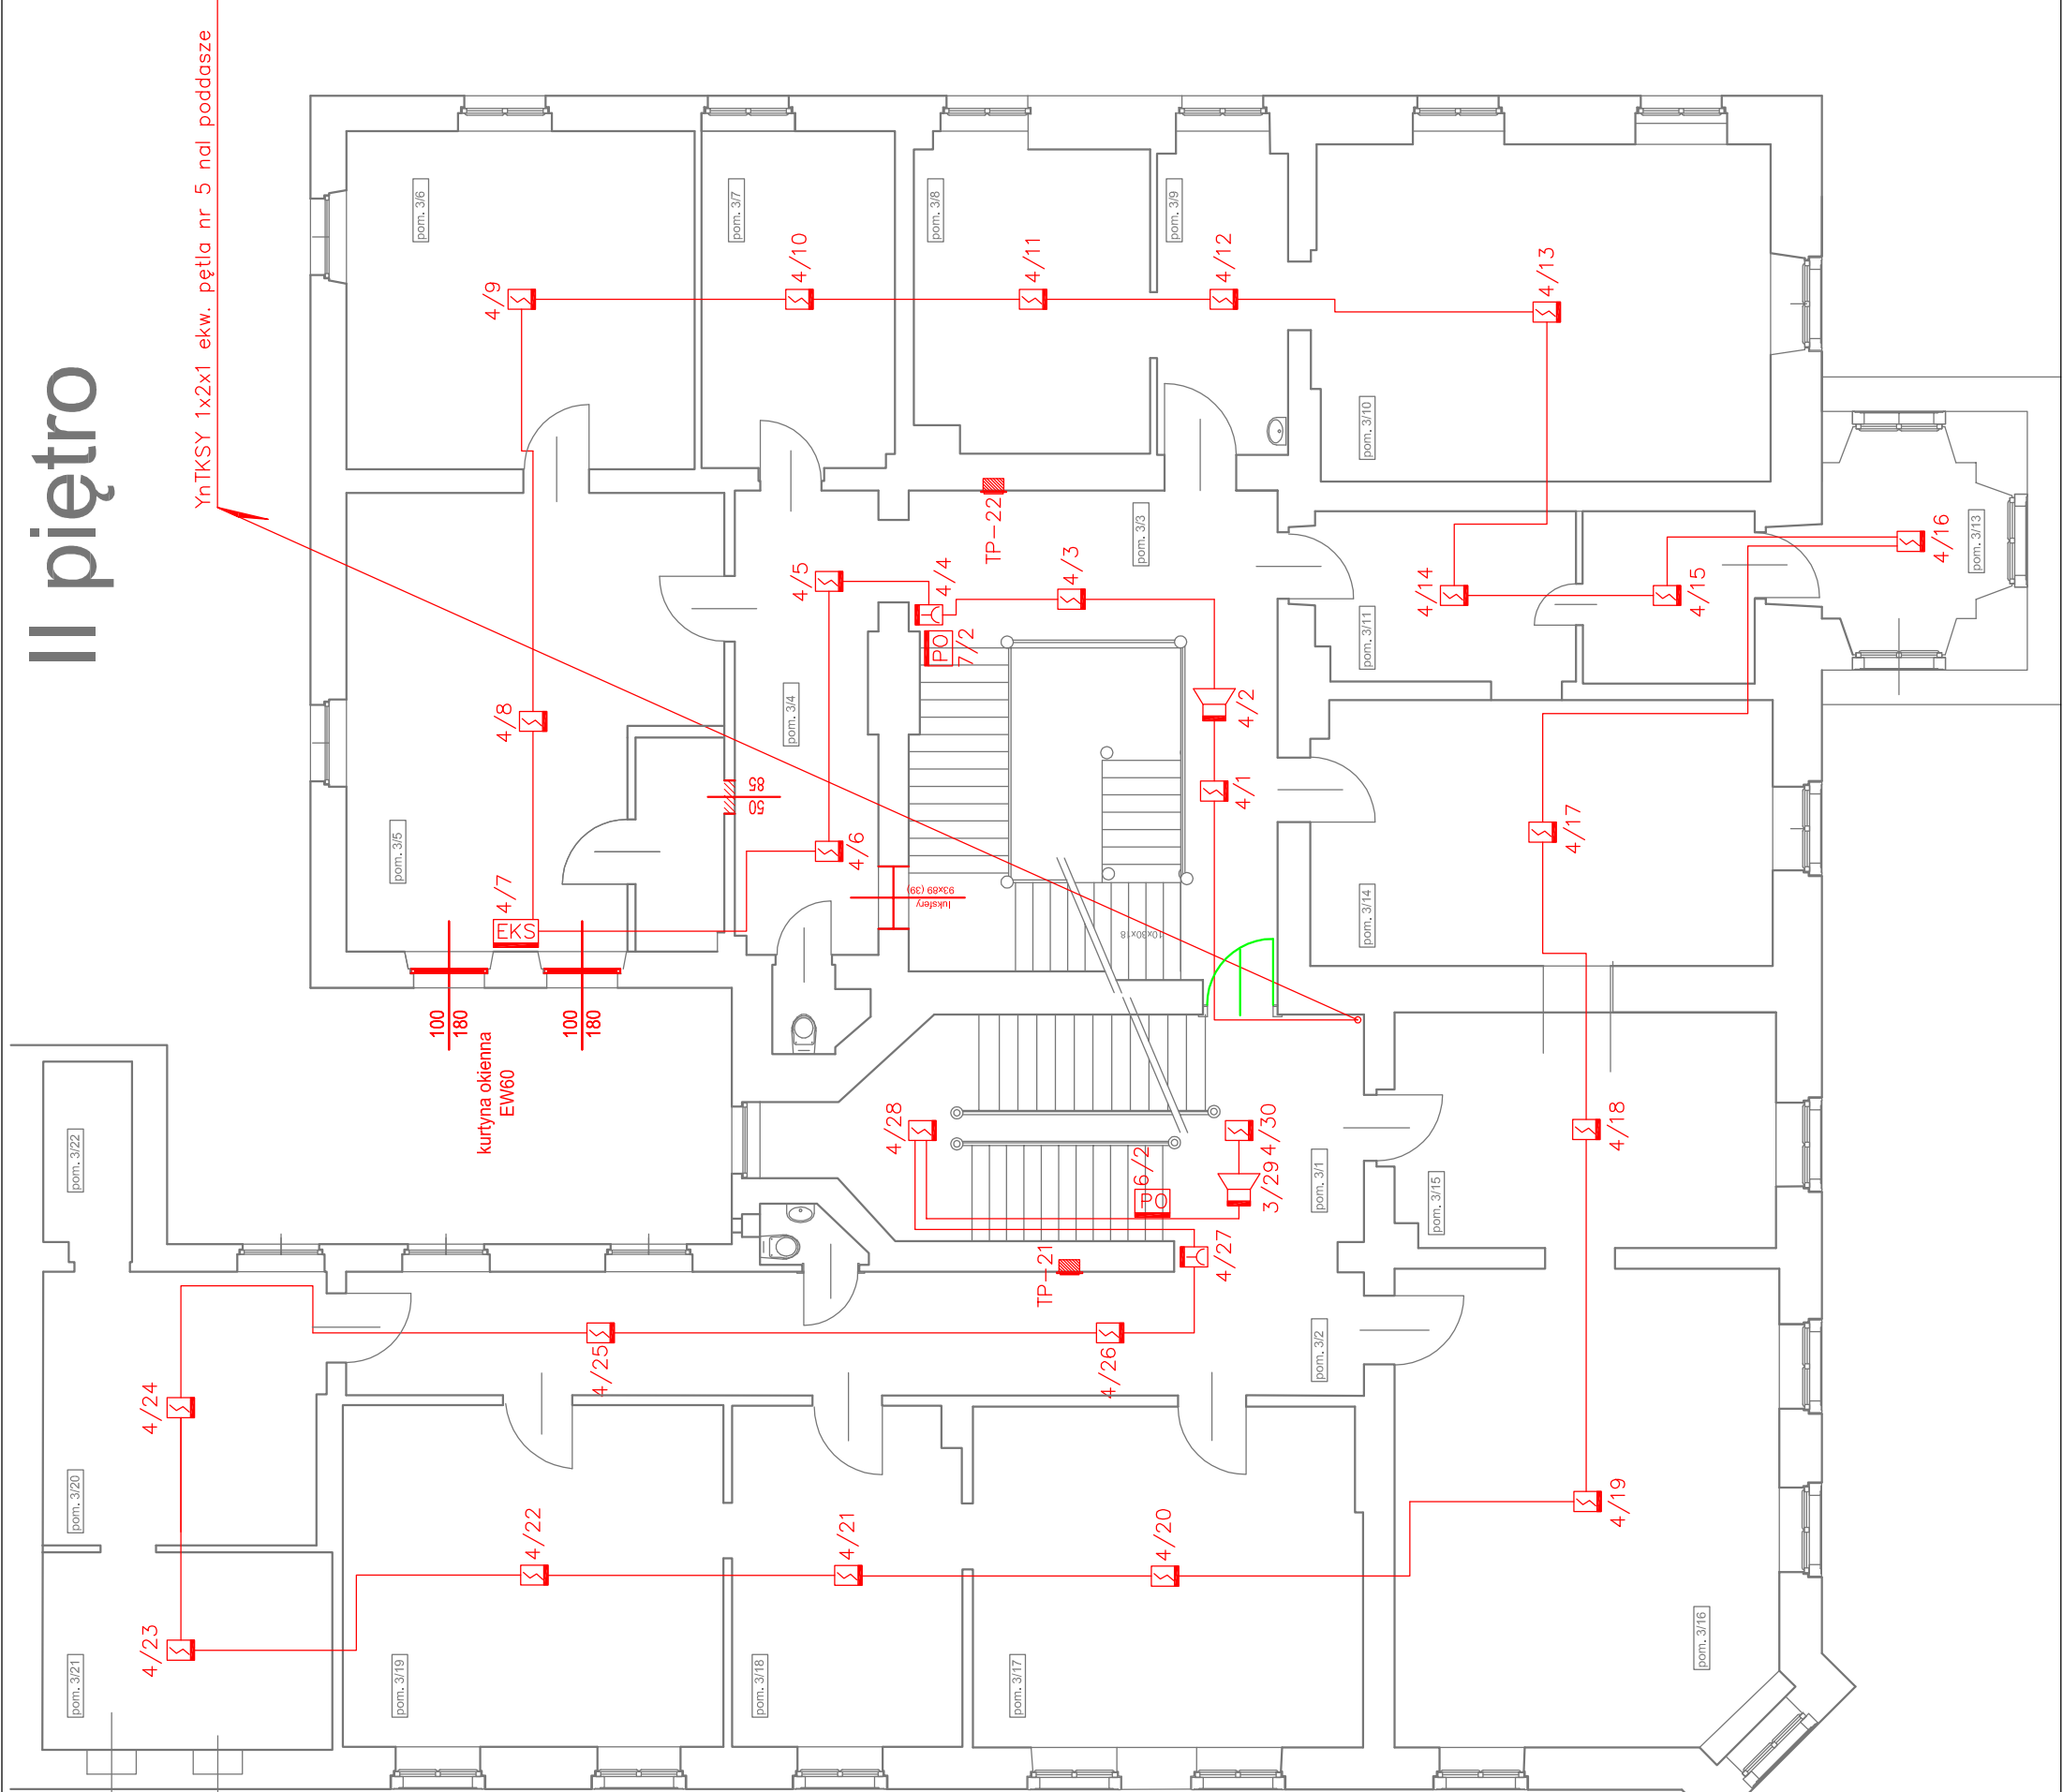

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu DUR-4046
- czujka ciepła TUN-4046
- ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M
- optyczny radiowa czujka dymu z gniazdem DUR-4047
- adapter czujek radiowych ACR-4001
- element kontrolno-sterujący EKS-4001
- sygnalizator akustyczny na lini dozorowej SAL-4001
- przycisk oddymiania RT 42 PL
- centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900
- centrala systemu oddymiania RZN 4402K

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a		Data: 07.2013 r.
		mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	
		mgr inż. Krzysztof Leszczyński		
		mgr inż. Adam Holysz	NBGP.V 7342/3/20/96	
Zadanie:		Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszwowie-Gorcach		
Inwestor:		Gmina Boguszków-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków-Gorce		
Tytuł rys.:		PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I IPIETRA		
Zastraga się wszelkie prawa wyłączone z ustawy o prawie autorskim. Wyniki projektu nie mogą być w całości lub w części przesyłane, udostępniane lub odtwarzane bez pisemnej zgody firmy projektowej.				