

SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

DACH


PIĘTRO III

PIĘTRO II

PIĘTRO I

PARTER

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
(24Vdc)

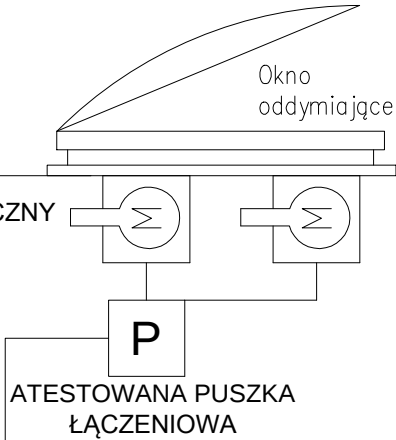

HDGs 3x1,5 (PH30)

centrala oddymiania
klatki schodowej

CO

YnTKSYekw 3x2x0,8 (PH0)

YnTKSYekw 3x2x0,8

230V 50Hz AC
SPRZED WYŁACZNIKA
POŻAROWEGO
(PH90 / E90)

RPO

(h środka=1,5m)

CD

CD

CD

CD

RPO

(h środka=1,5m)

CD


CD

RPO

(h środka=1,5m)

24V DC
ZAMEK REWERSYJNY
SYGNAŁ DOMOFON

ATESTOWANA
PUSZKA ŁĄCZENIOWA

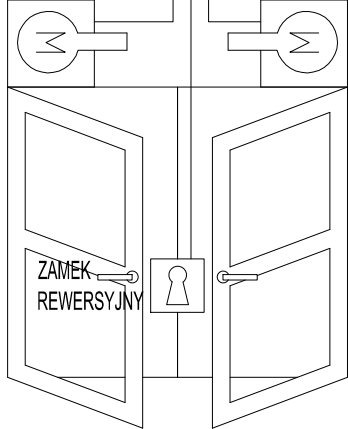

DRZWI ZEWNĘTRZNE PROWADZĄCE
BEZPOŚREDNIO NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

RPO

(h środka=1,5m)

CD

PP

(h środka=1,5m)

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a



Projektant specj. inst. elekt.	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15		Data: 05.11.2019r.
				Stadium: PW
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Górcach na potrzeby utworzenia żłobka zlokalizowanego na parterze, zaplecza kuchennego w piwnicy (działka nr 628/1, 628/2, obręb nr 3 Boguszów).			Skala: —
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszków-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków-Gorce			Nr rys.: 19/IE
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ			

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komunikatami, bez pisemnej zgody firmy projektowej

