



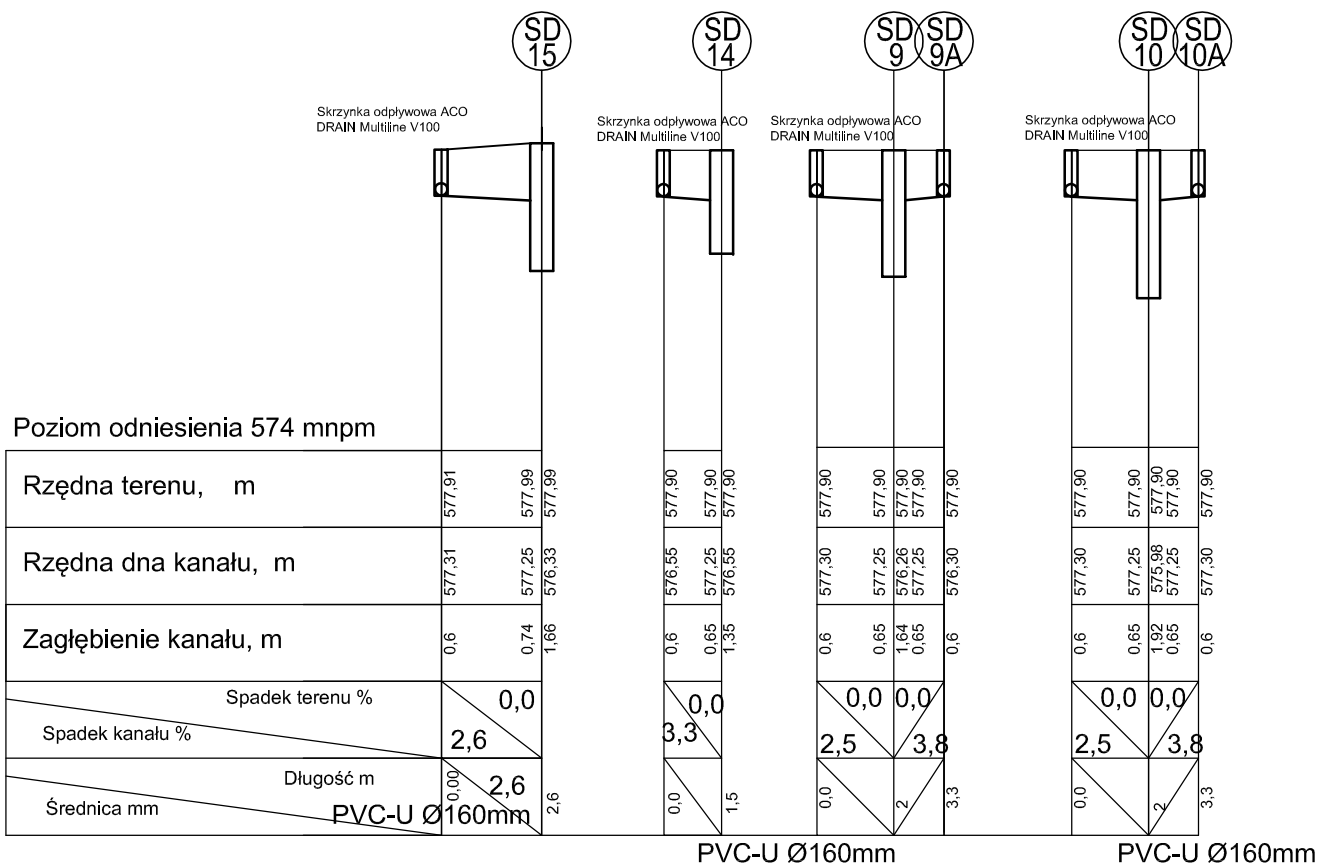

W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Z PRZEWODAMI KANALIZACYJNYMI NALEŻY STOSOWAĆ
RURY OCHRONNE NA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY OSŁONOWE AROT FIRMY WAVIN

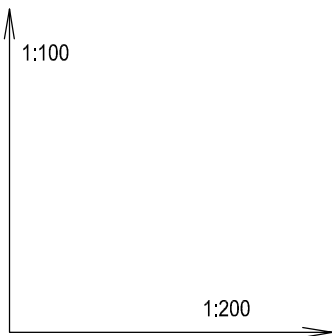

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT.II-83464-22/76	Data:
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		04.2012r.
			Stadium:
			PW
Zadanie:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach (dz. nr 371/2, 374, obręb 3, Boguszów-Gorce)		Skala:
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		1:100 1:200
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - NR 3		Nr rys.:
			4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej