


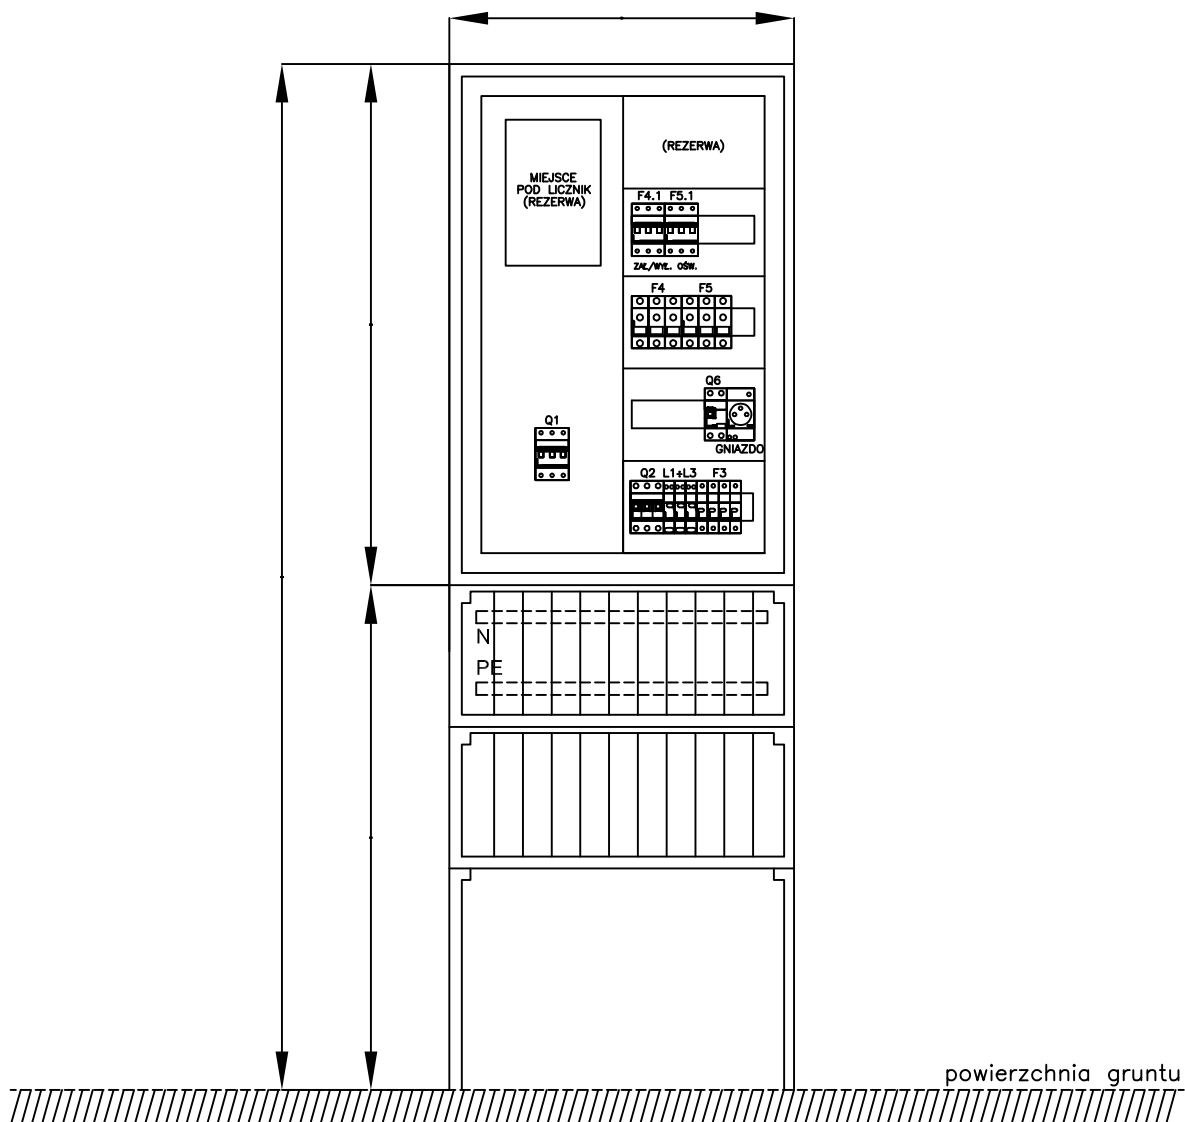

UWAGA:

Szafkę oświetlenia zewnętrznego należy wykonać w obudowie IP65.

Np.: szafka oświetleniowa typu SOP w obudowie OP 58.2 FD prod. H. Sypniewski

bądź równoważną



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/D0Ś/03		Data: 04.2012r.
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			Stadium: PW
Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Boguszowie –Górcach (dz. nr 371/2, 374 obręb 3, Boguszków–Gorce)			Skala: –
Inwestor:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1-go Maja 15, 57–200 Ząbkowice Śląskie			Nr rys.: 3/IE
Tytuł rys.:	ELEWACJA SZAFKI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO – ROZ			

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej