

ROZDZIELNIA 0.13					
tem. wtemp.	+20°C				
rodz. grzejnik	2098W				
gr. cieplo	20x2				
rodz. rura	20cm				
rodz. rura	20cm				
rodz. rura	80m				
rodz. rura	slimnok				

ROZDZIELNIA 0.13					
tem. wtemp.	+20°C				
rodz. grzejnik	2098W				
gr. cieplo	20x2				
rodz. rura	20cm				
rodz. rura	50m				
rodz. rura	slimnok				


ROZDZIELNIA 1					
tem. wtemp.	+16°C				
rodz. grzejnik	399W				
gr. cieplo	16x2				
rodz. rura	15cm				
rodz. rura	30m				
rodz. rura	slimnok				

ROZDZIELNIA 3					
tem. wtemp.	+20°C				
rodz. grzejnik	1000W				
gr. cieplo	16x2				
rodz. rura	15cm				
rodz. rura	90m				
rodz. rura	slimnok				

ROZDZIELNIA 4					
tem. wtemp.	+16°C				
rodz. grzejnik	724W				
gr. cieplo	16x2				
rodz. rura	15cm				
rodz. rura	45m				
rodz. rura	slimnok				

R1 – para rozdzielaczy kompaktowych DN 25 z zaworami odcinającymi firmy Kan (seria 74) do grzejników. W skład rozdzielaczy wchodzi: komplet uchwyłów, zawory odpowietrzające. Ilość króćców na rozdzielaczu = 10.

R2 – zespół rozdzielacza na profilu 1” do ogrzewania podłogowego z zaworami do siłowników i przepływomierzy (seria 75A) firmy KAN—therm (lub równoważny). Herz.Rozdzielacz na zasilaniu z wkłódkami termostatycznymi, rozdzielacz na powrocie z wkłódkami regulacyjnymi natężenia przepływu. Rozdzielacz na zasilaniu i na powrocie z naprzemienne rozmięszczonymi króćcami wyjściowymi. Przed rozdzielaczem zamontować odpowietrzenie oraz dostarczanych przez producenta. Przyłącze rozdzielacza z gwintem wewnętrznym 1”, przyłącze do rur G3/4. Ilość króćców na rozdzielaczu = 6.

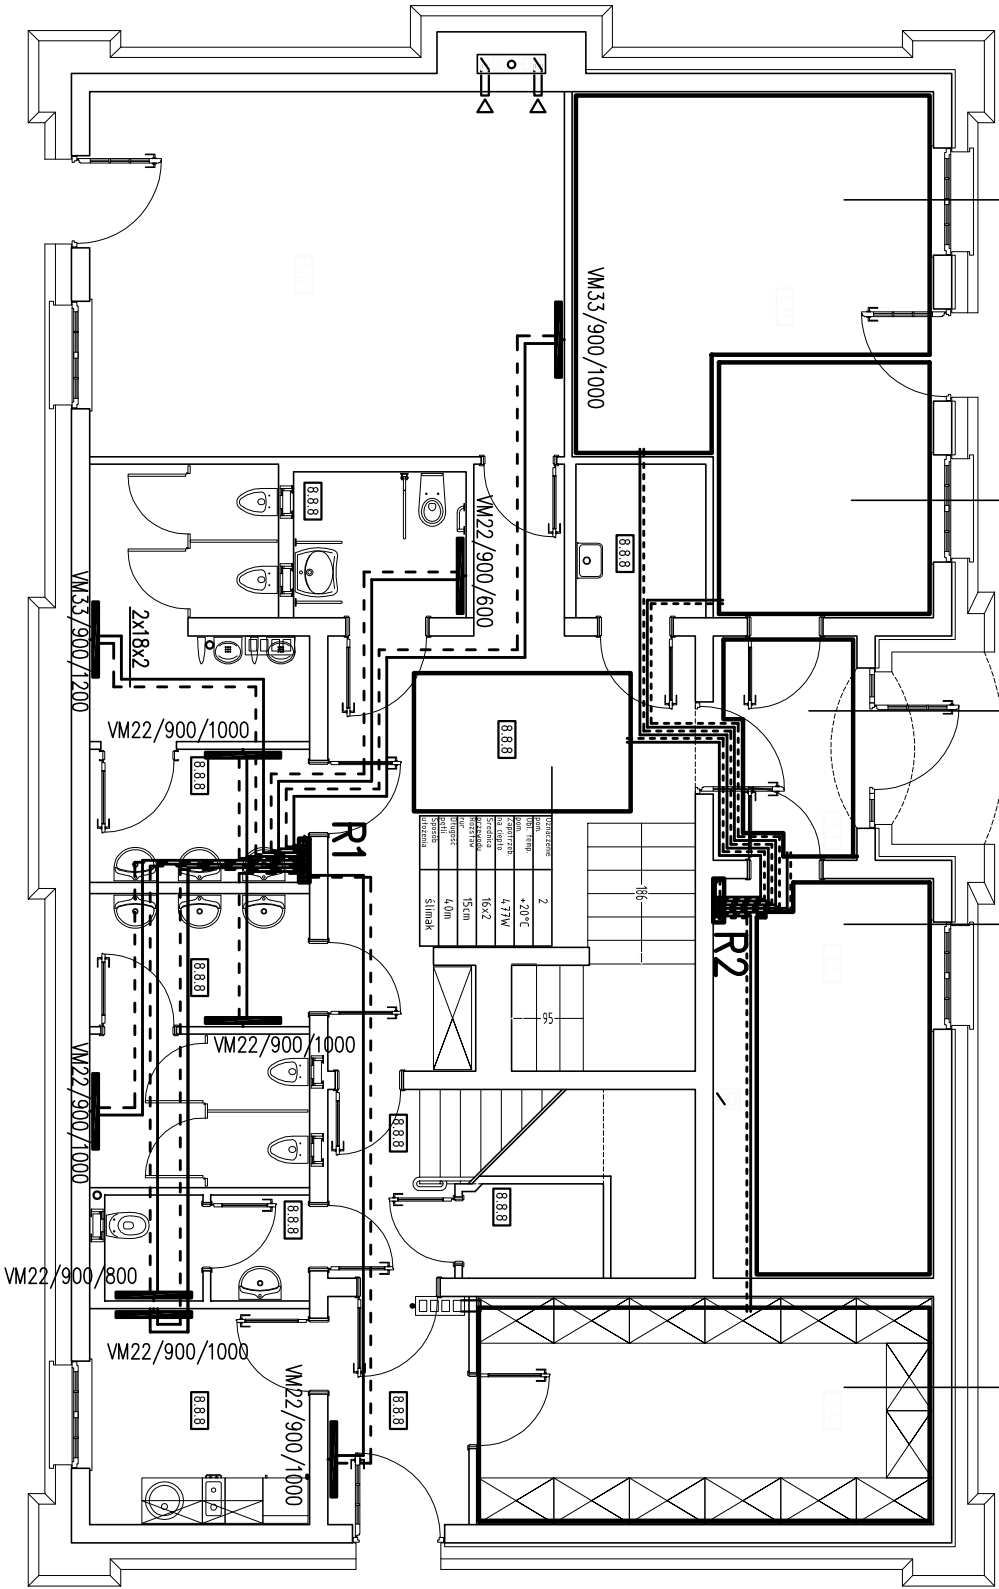

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wątrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	inż. Karol Grzondziel	347/00/DUW	Data: 06.2012	
Asystenci:	mgr inż. Maciej Rogowski			
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Kurant	351/00/DUW		
Stadium: PW				
Temat:	Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach zadania "Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach: etap I – budowa kompletnej używanej kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie Gorcach, etap II – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach".			
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszków –Gorce Plac Odrodzenia 1; 58–370 Boguszków–Gorce			
Tytuł rys.:	Rzut przyziemia – budynek obsługi ruchu turystycznego –instalacja centralnego ogrzewania– ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie grzejnikowe		Nr rys.: 5	