


SCHEMAT MONTAŻU KURKA GŁÓWNEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ NR1

kolano stalowe DN50, bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

kurek kołnierzowy DN50 ZAWGAZ (zawór główny)

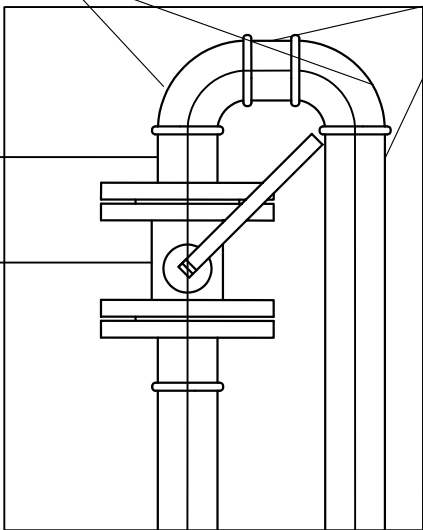

szafka gazowa stalowa, podtynkowa, z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu Ø15mm, 400x500x250mm


przyłącze gazowe niskiego ciśnienia
przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC wg odrębnego opracowania

SCHEMAT MONTAŻU KURKA ODCINAJĄCEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ NR2

kolano stalowe DN50, bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

szafka gazowa stalowa, podtynkowa, z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu Ø15mm, 400x500x250mm

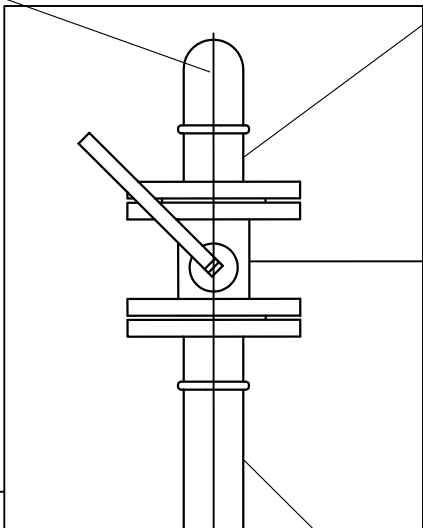

kurek kołnierzowy DN50 ZAWGAZ

przyłącze gazowe niskiego ciśnienia
przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

		Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58–330 Jedlina–Zdrój		
Projektant:	mgr inż. Karol Grzondziel	347/00/DUW		Data: 02.2011
Asystent:	inż. Sławomir Sobusiak	26/DOŚ/03		Stadium: PB
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. RACŁAWICKA 19 BOGUSZÓW GORCE DZ NR. 225/2.			Skala: 1:10
Inwestor:	Gmina Boguszków – Gorce ul. Plac Odrodzenia 1 Boguszków – Gorce			
Tytuł rys.:	SCHEMAT MONTAŻU KURKA GŁÓWNEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ SCHEMAT MONTAŻU KURKA ODCINAJĄCEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ			Nr rys.: 9/IS
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				