


SCHEMAT MONTAŻU KURKA GŁÓWNEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ NR1

kolano stalowe DN50, bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

kurek kołnierzowy DN50 ZAWGAZ (zawór główny)

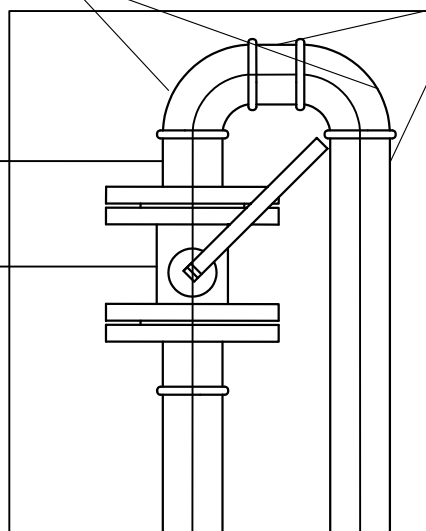

szafka gazowa stalowa, podtynkowa, z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu $\varnothing 15\text{mm}$, 400x500x250mm

przyłącze gazowe niskiego ciśnienia


przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC wg odrębnego opracowania

SCHEMAT MONTAŻU KURKA ODCINAJĄCEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ NR2

kolano stalowe DN50, bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC

szafka gazowa stalowa, podtynkowa, z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu $\varnothing 15\text{mm}$, 400x500x250mm

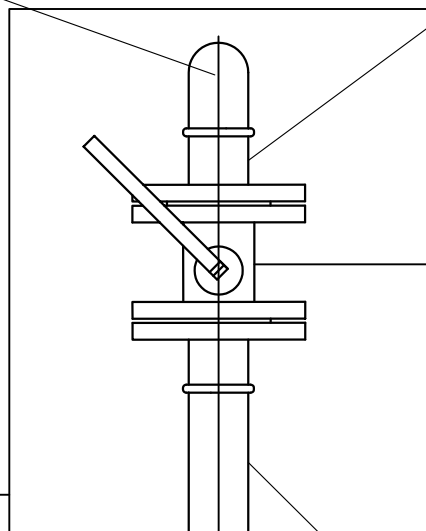

kurek kołnierzowy DN50 ZAWGAZ

przyłącze gazowe niskiego ciśnienia

przewód stalowy DN50 bez szwu, wg PN-EN 10208-2+AC



Biuro Realizacji Inwestycji

inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 02.2011
Asystent:	inż. Sławomir Sobusiak	26/DOŚ/03		Stadium: PW
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. RACŁAWICKA 19 BOGUSZÓW GORCE DZ NR. 225/2.			Skala: 1:10
Inwestor:	Gmina Boguszków – Gorce ul. Plac Odrodzenia 1 Boguszków – Gorce			
Tytuł rys.:	SCHEMAT MONTAŻU KURKA GŁÓWNEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ SCHEMAT MONTAŻU KURKA ODCINAJĄCEGO W ZEWNĘTRZNEJ SZAFCE GAZOWEJ			Nr rys.: 9/IS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej