

TGL

ADMIN.

RTV

TEL

Wył.  
p.poż.

YDY 3x1,5 mm<sup>2</sup>

4x LY 50 mm<sup>2</sup>  
w RL 47 pt.

Zasilanie z istniejącego złącza  
kablowego ZK-3

YDY 3x4 mm<sup>2</sup>

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECIOWY TN-S


klatka schodowa

komunikacja

piwnice

domofon

TABLICA MIESZKANIOWA

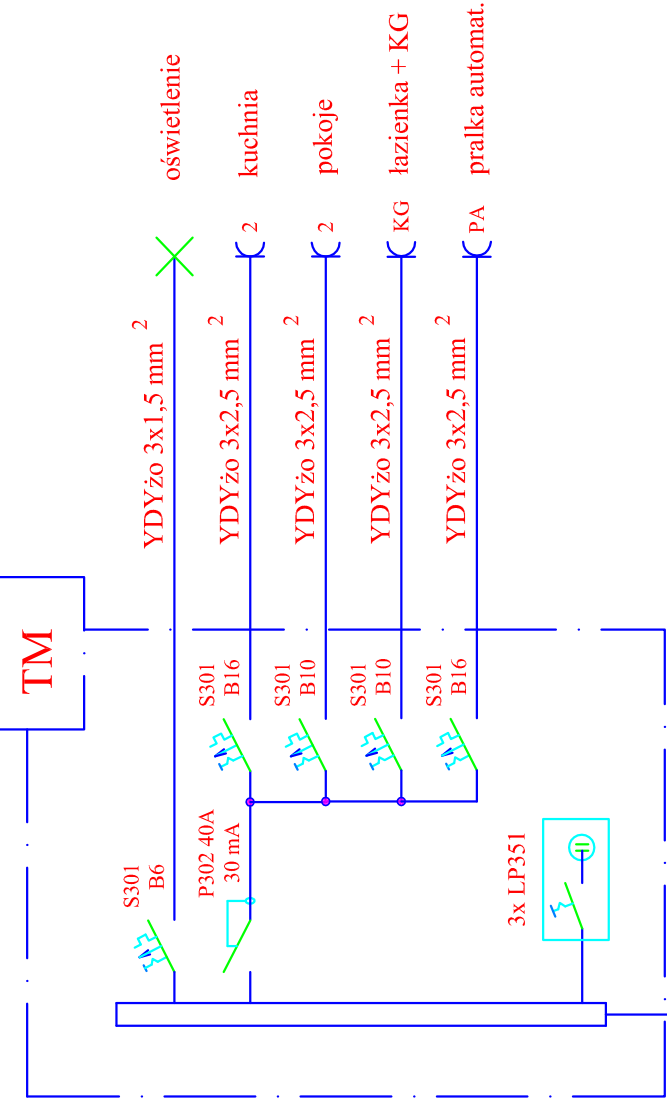

TM

YDY 3x1,5 mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>

YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>

3x LP35I

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"  
siedziba: ul. Wolności 41/8, 58-160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszała	NBCP.V	7342/3/87/98	Data:	10.2010
Asystent:					
Temat:	REMOWACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W BOGUSZOWIE - GORCACH				
Inwestor:	GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE				
Tytuł rys.:	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA				
Stadlum:	PB	Skala:	-	Nr. rys.:	E-1

Zastrzeżenie: Schemat jest własnością Pracowni Projektowej "KONSTRUKTOR". Rysunek nie może być w całości lub w części przysyłany, kopiowany, rozpowszechniany, bez pisemnej zgody Projektanta.