



Układ kontrolno pomiarowy w stacji R 311-41
(poza zakresem opracowania)

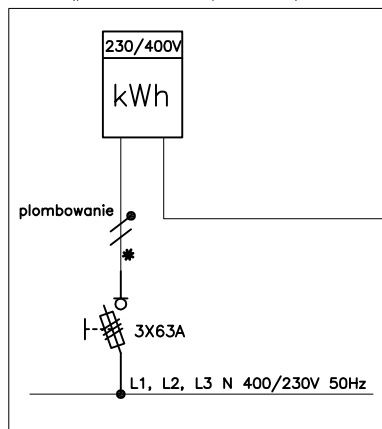

Kabel YAKY 4x35mm²
(istniejący)

Istniejąca szafka oświetlenia drogowego UO 305
na rogu ulic Żeromskiego i Bema

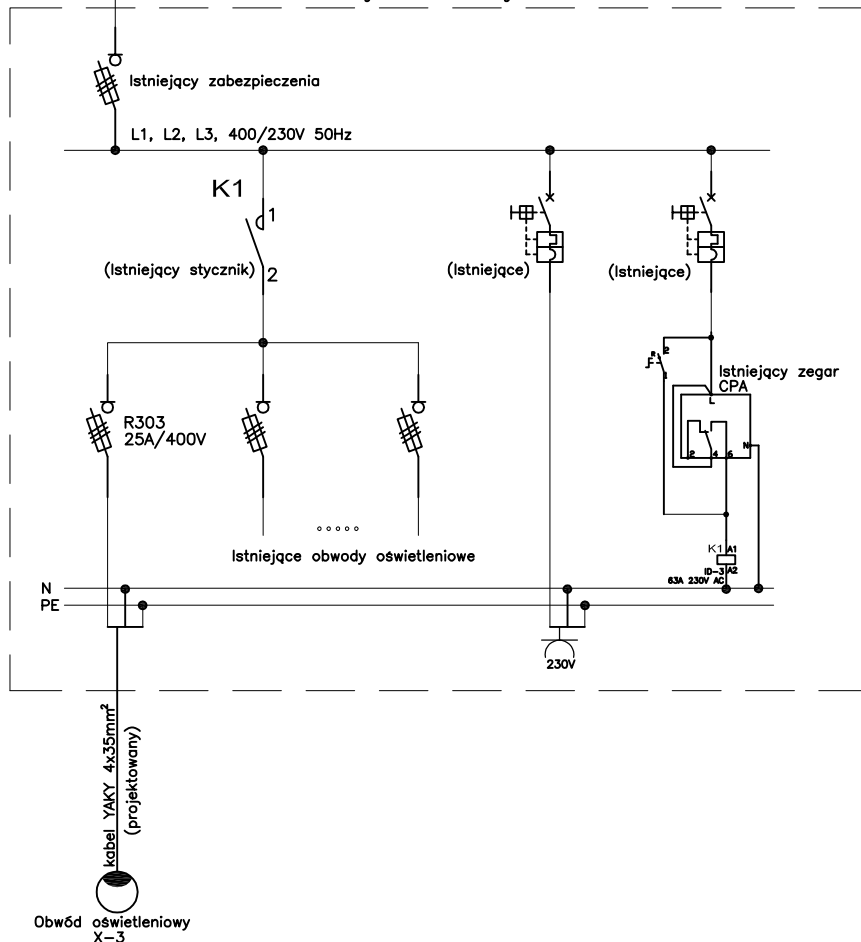

Obwód oświetleniowy
X-3

Uwaga:

- w istniejącej szafce UO 305 zabudować rozłącznik bezpiecznikowy R 304 25A bądź równoważny.
- wyprowadzić projektowany obwód kablowy X-3 z szafki UO 305
- odłączyć i unieczynnić istniejący obwód zasilający oświetlenie ul. Bema
- w rozdzielni słupowej stacji R311-41 wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe 3x6.3A (zakres EnergiaPro)

INWESTBUD

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Adam Hołysz	NBGP.V 7342/3/20/96	Data: 05.2009
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Stadium: PW
Zadanie:	Modernizacja dróg gminnych ulicy Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesiowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Bogusławie-Gorcach		Skala: -
Inwestor:	Gmina Bogusław Gorce Plan Odrodzenia 1, 58-370 Bogusław - Gorce		Nr rys.: 3/IE
Tytuł rys.:	Schemat szafki oświetlenia drogowego UO 305		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy projektowej