




Numer obwodu	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie
Moc zainstalowana [kW]	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm ²]	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

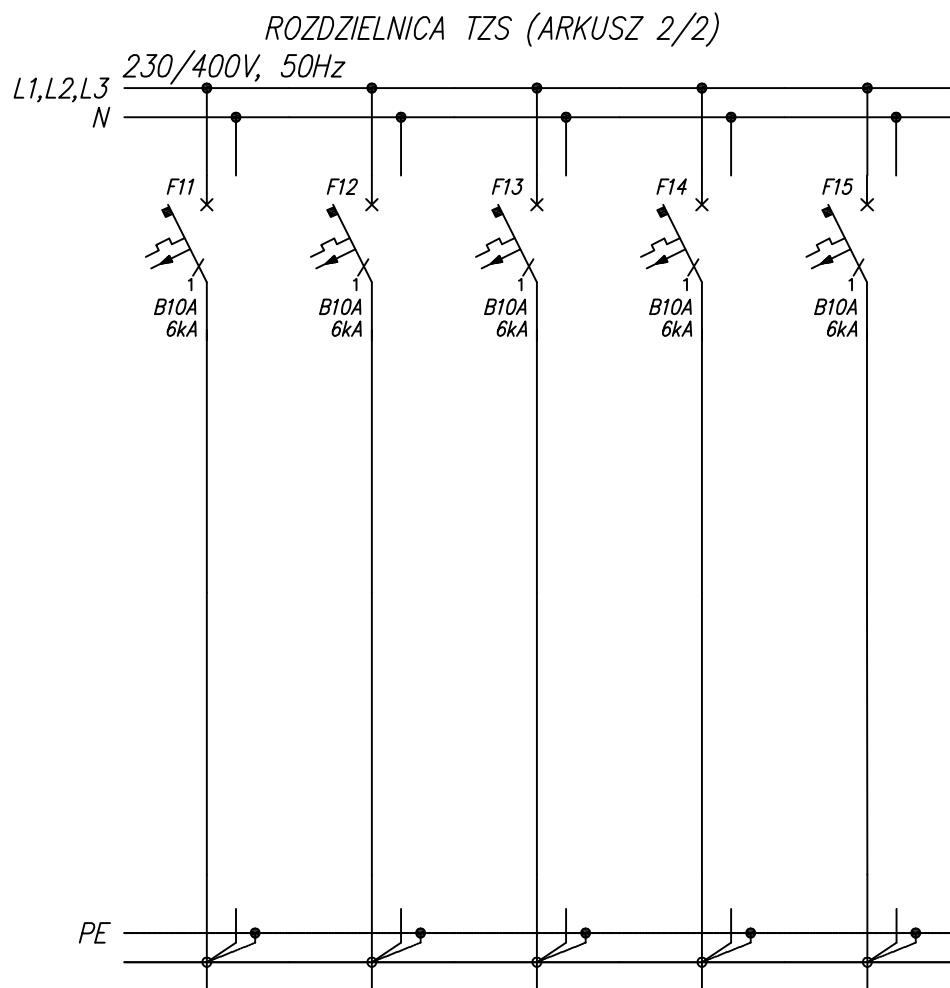

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Temat:	Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszowie – Górcach wraz z budową drenażu i odwodnieniem
Zadanie:	Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszowie – Górcach wraz z budową drenażu i odwodnieniem, remontem dachu, zaplecza sportowego i podłogi sportowej
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	Upr.: 198/DOŚ/15	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Jaromin	Upr.: 157/DOŚ/03	Podpis:

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY – TZS (ARKUSZ 2/2)

Data:	12.2015r.	Stadium:	PW	Skala:	—	Nr rysunku:	/10IE
--------------	-----------	-----------------	----	---------------	---	--------------------	-------

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub odstępiany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej