


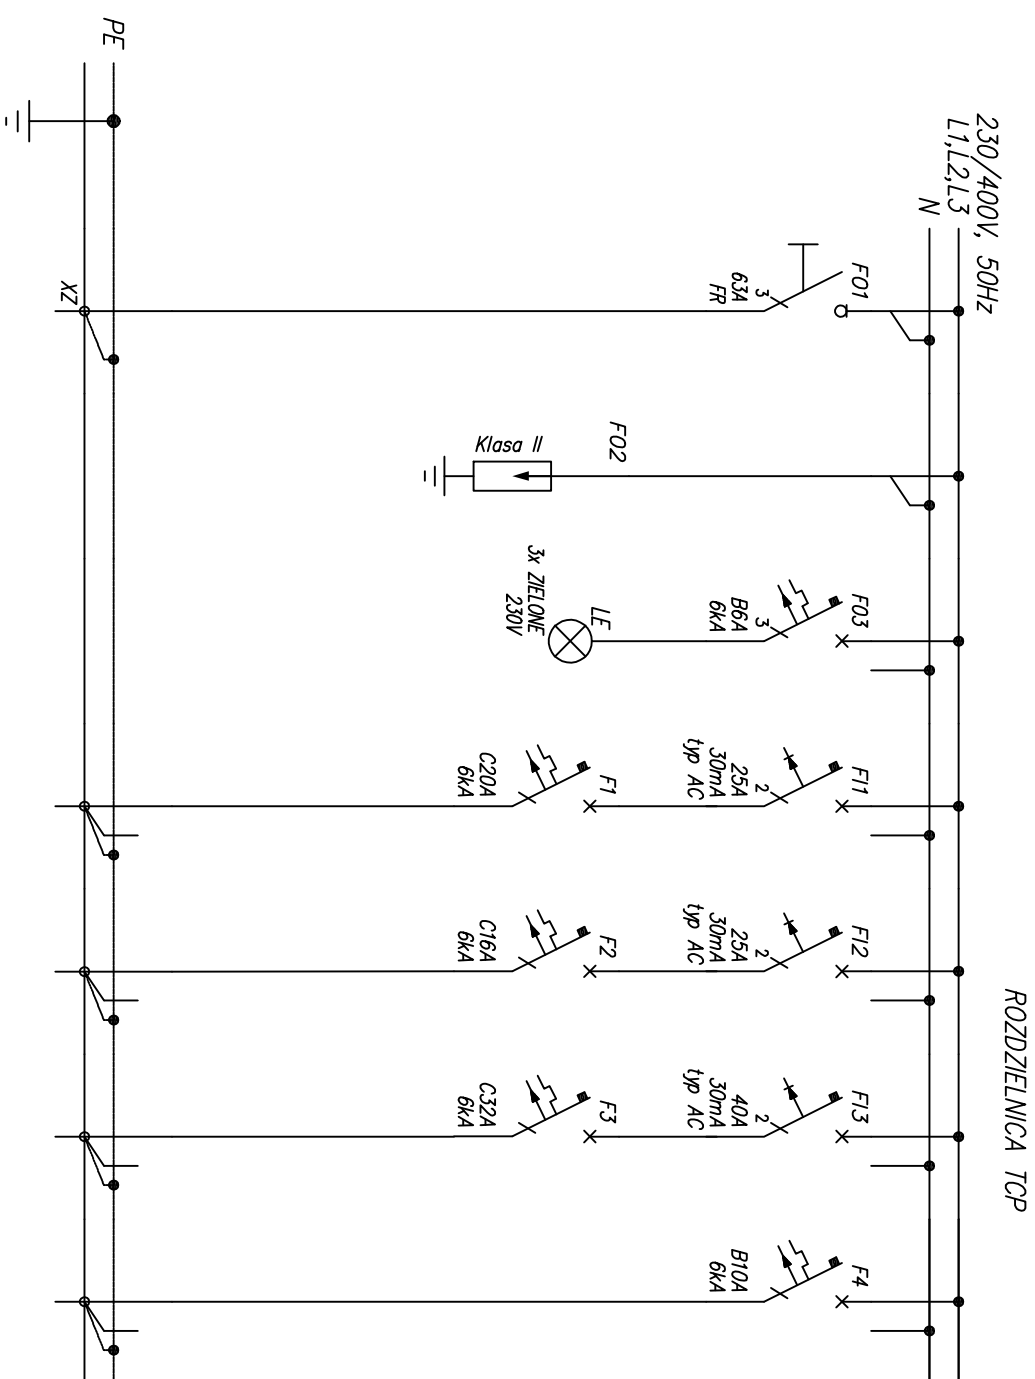

Numer obwodu	01	02	03	1	2	3	4
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielni IZS	Ochronnik p.przepięciowy	Lampki kontrolne	Zasilania sterownika pompy ciepła zewnętrznej	Zasilania sterownika pompy ciepła wewnętrznej	Zasilania pojemnościowego podgrzewacz c.w.u	Oświetlenie
Moc zainstalowana [kW]	10			3,6	1,1	6,0	0,1
Typ przewodu	YDYzo	--	--	YKYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	5x6	--	--	3x4	3x2,5	3x6	3x1,5

UKŁAD TN-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 56-370 Boguszów-Gorce

tel 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

BOGUSZÓW - GÓRCY

Temat:	Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszuwie – Gorcach wraz z budową drenażu i odwadnieniem		
Zadanie:	Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszuwie – Gorcach wraz z budową drenażu i odwadnieniem, remontem dachu, zlecza sportowego i podłogi sportowej		
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Plac Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce		
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	Upr.: 198./DOŚ/15	Podb:
Sprawdzący:	mgr inż. Przemysław Jaromin	Upr.: 157./DOŚ/03	Podb:
NAMWA RYSUNKU			
SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY – TCP			
Data:	12.2015r.	Stadium: PW	Skala: —
			Nr rysunku: /11IE

Zestawio się wszelkie prawa wyłączone z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie może być w całości lub w części przemnożony, udostępniany lub oddany do druku, bez pisemnej zgody firmy projektowej