

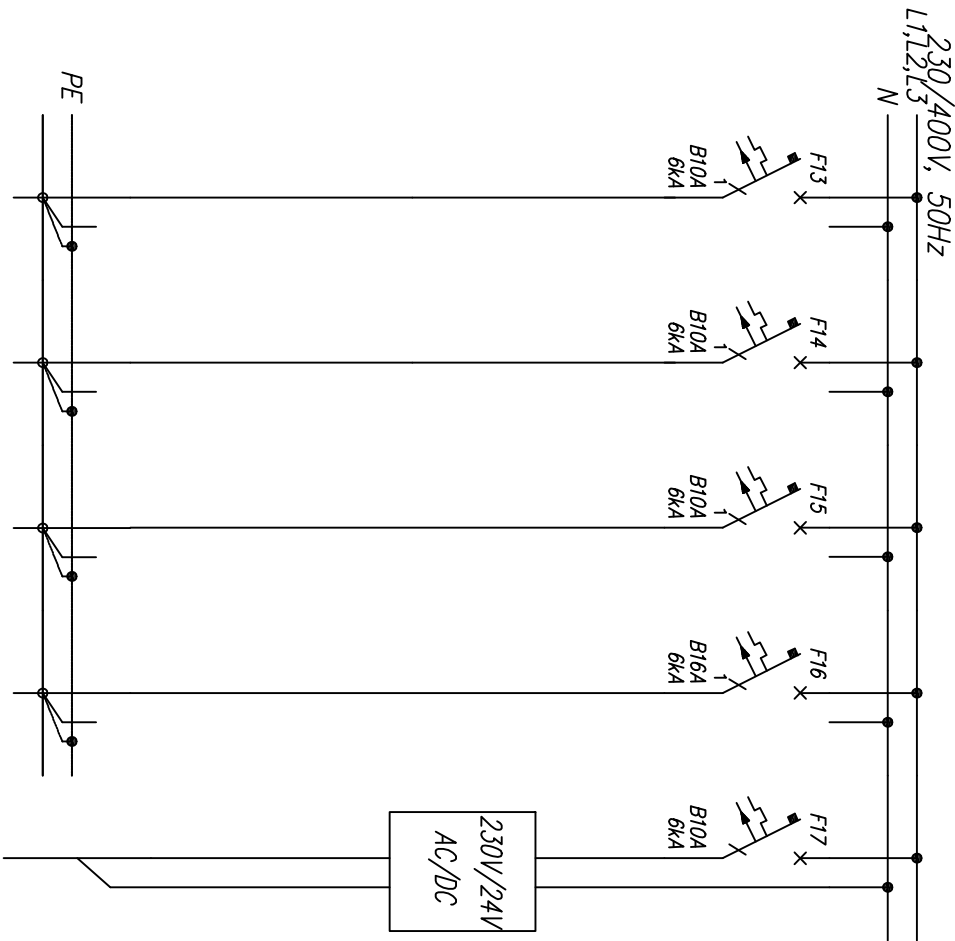


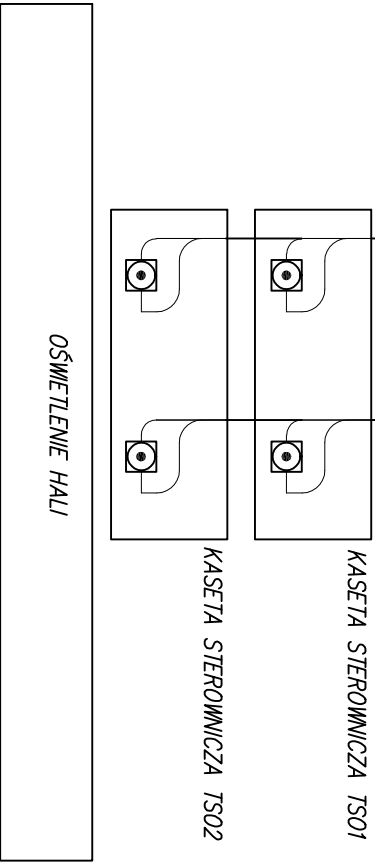

Numer obwodu	13	13	15	16	17
Nazwa odbioru	Oswietlenie ewakuacyjne	Oswietlenie	Oswietlenie	Zasilanie tablicy wyników	Sterownik układu grzewczo-wentylacyjny
Moc zainstalowana [kW]	0,1	0,1	0,1	0,1	--
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	2x2,5

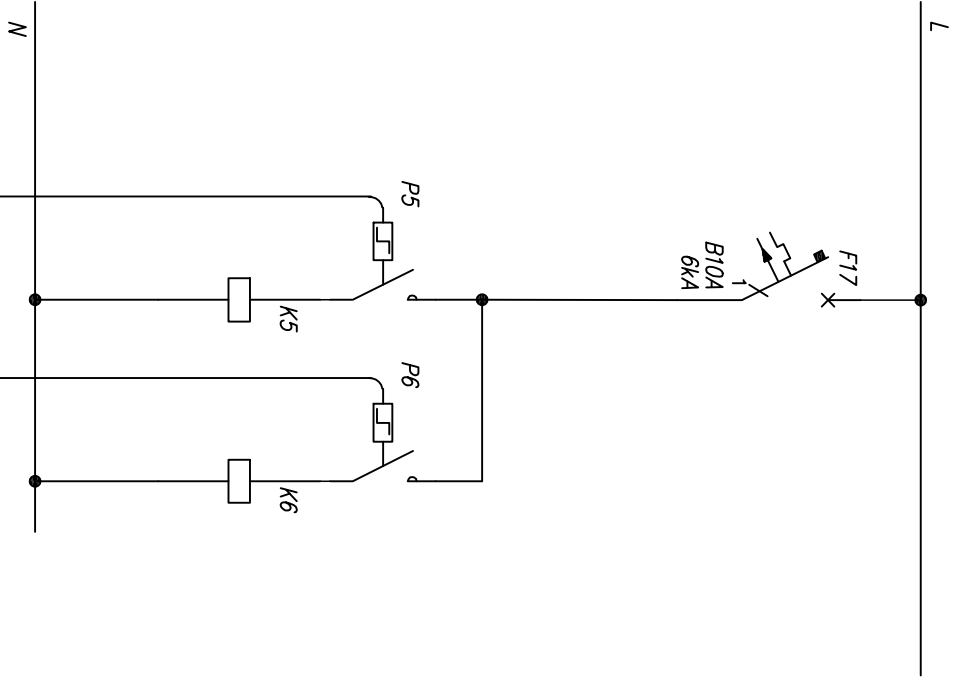

 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ Sp. z o.o. ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69			
Temat: Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkólnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Gorce wraz z budową drenażu i odwodnieniem			
Zadanie: Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkólnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Gorce wraz z budową drenażu i odwodnieniem, remontem dachu, zpiecza sportowego i podłogi sportowej			
Inwestor: Gmina Boguszków–Gorce Plac Odrodzenia 1, 58–370 Boguszków–Gorce			
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	Upr.:	198/DOŚ/15
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Jaromin	Upr.:	157/DOŚ/03
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY – TSG (ARKUSZ 2/2)			
Data:	12.2015r.	Stadium:	PW
Data:	12.2015r.	Skala:	–
Data:	12.2015r.	Nr rysunku:	/8IE

Zastrzegę się wszelkie prawa autorskie z tytułu o prawie autorskim. Należy nie może być w całości lub w części przekazywany, udostępniany lub kopiowany bez pisemnej zgody firmy projektowej.