


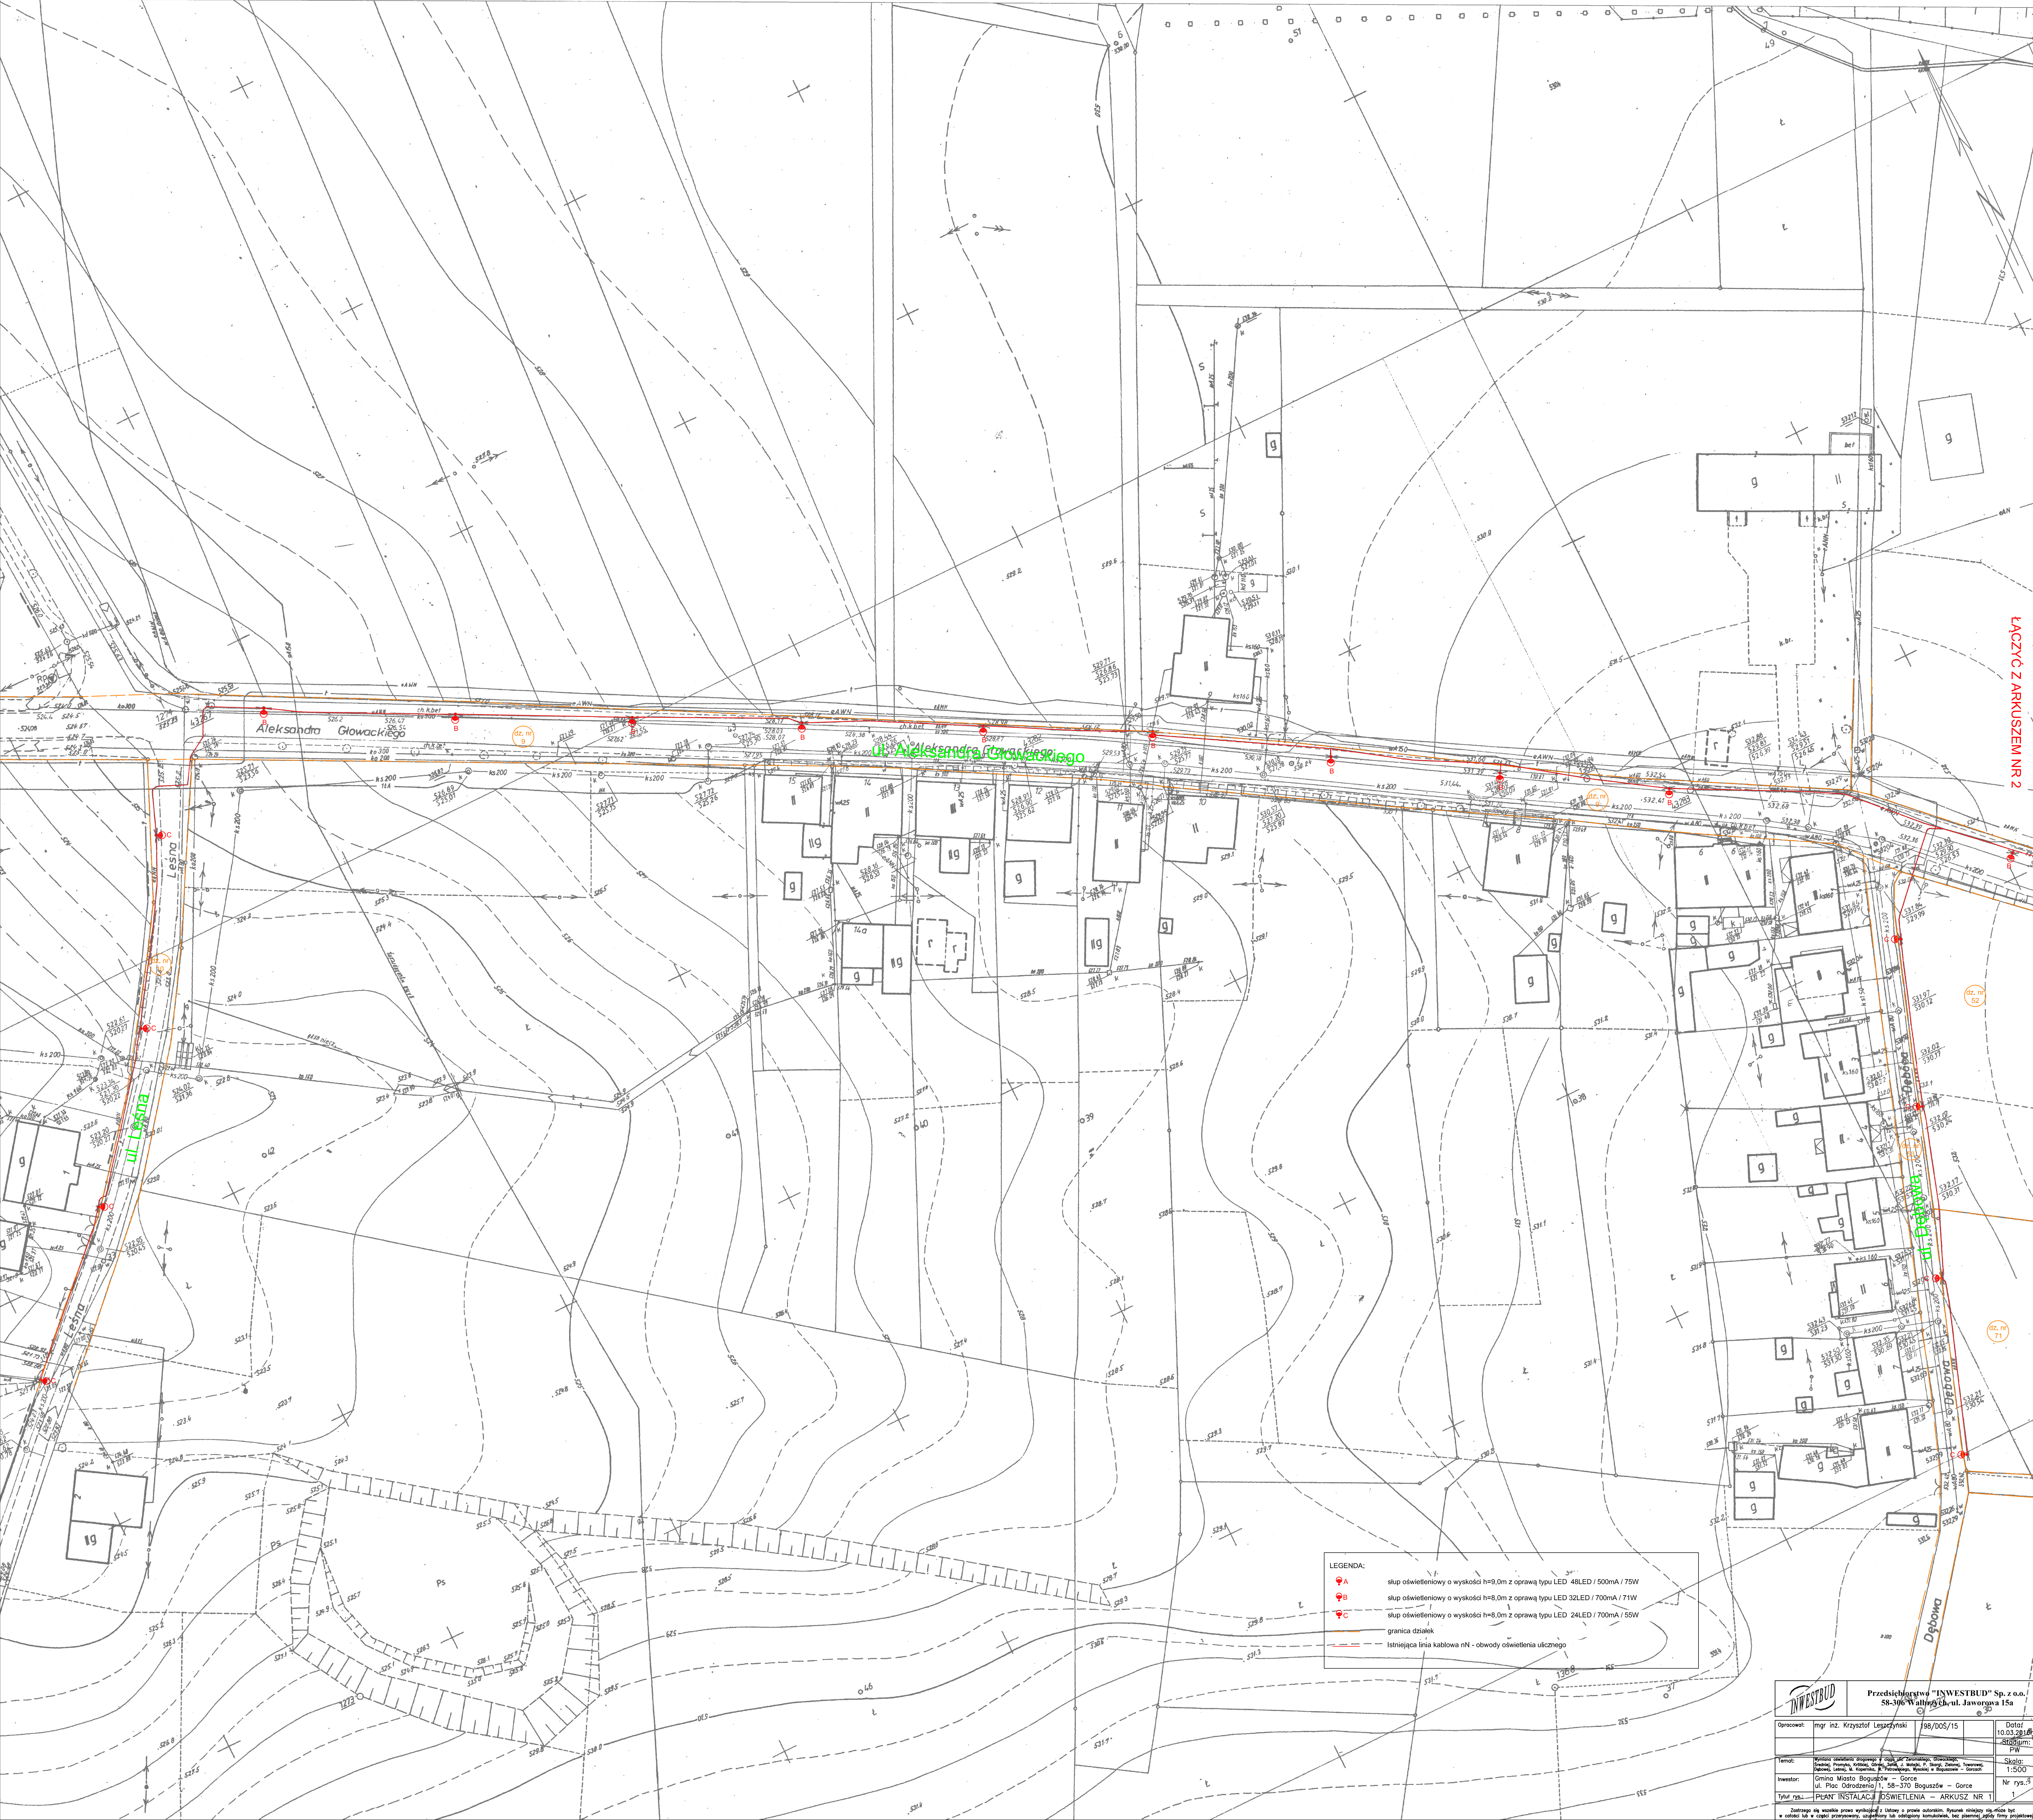

LEGENDA:
● skup oświetleniowy o wydajności 48.0lm z oprawką typu LED 48LED / 500mA / 75W
● skup oświetleniowy o wydajności 96.0lm z oprawką typu LED 96LED / 700mA / 171W
● skup oświetleniowy o wydajności 192.0lm z oprawką typu LED 96LED / 700mA / 171W
— granica działu
— linia kładowa mł - chodnik oświetlenia ulicznego

INWESTBUD		Przebudowa oświetlenia ul. Jaworzna 15a	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Łopaciński	18/05/15	Data: 10.05.2016
Projekt:	Przebudowa oświetlenia ul. Jaworzna 15a	1:500	Skala: 1:500
Investor:	Gmina Miasto Boguszków - Gorce		Nr rys.: 1
Tytuł:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA	ARKUSZ NR 1	