



SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I KURTyny POWIETRZNEJ

IST. TABLICA TG DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZAB.

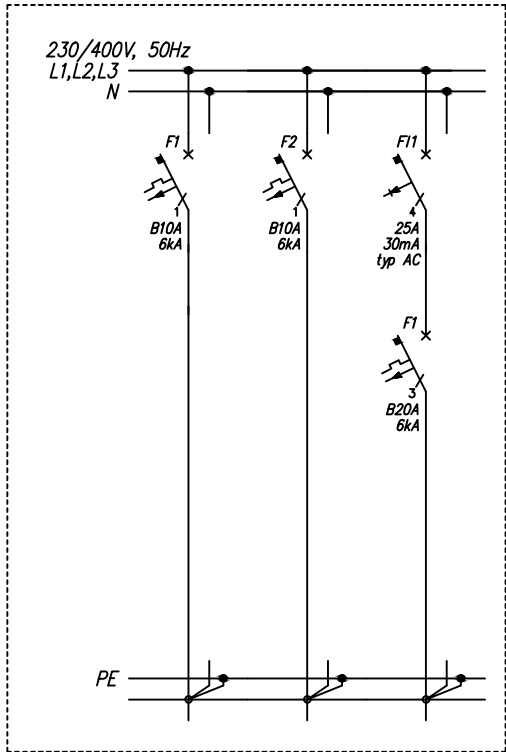


1	2	3
Oświetlenie ewakuacyjne parter	Oświetlenie ewakuacyjne parter	Zasilanie kurtyny powietrznej
0,2	0,2	5
YDY2o	YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5	5x2,5

IST. TABLICA TP1 DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZAB.

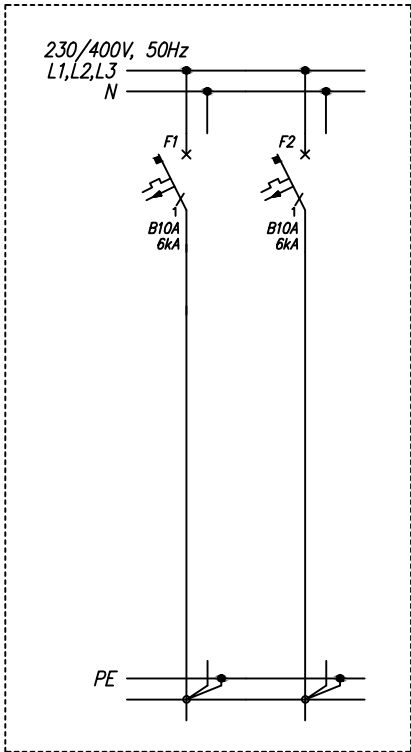


1	2
Oświetlenie ewakuacyjne I-piętro	Oświetlenie ewakuacyjne I-piętro
0,2	0,2
YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5

IST. TABLICA TP2 DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZAB.

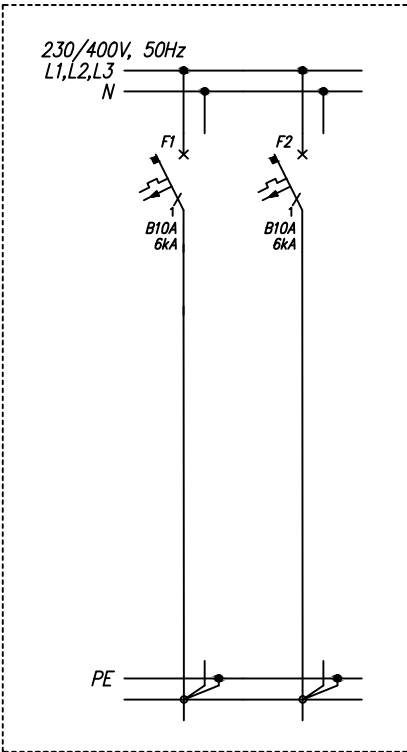


1	2
Oświetlenie ewakuacyjne II-piętro	Oświetlenie ewakuacyjne II-piętro
0,2	0,2
YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5

IST. TABLICA TP3 DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZAB.

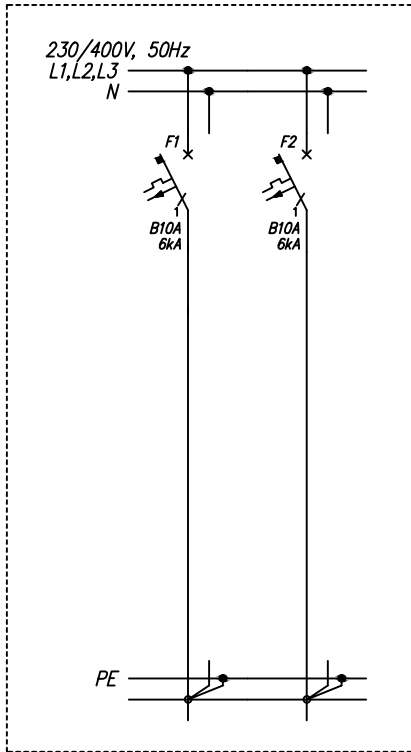

1	2
Oświetlenie ewakuacyjne III-piętro	Oświetlenie ewakuacyjne III-piętro
0,2	0,2
YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5

IST. TABLICA TP3 DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZAB.

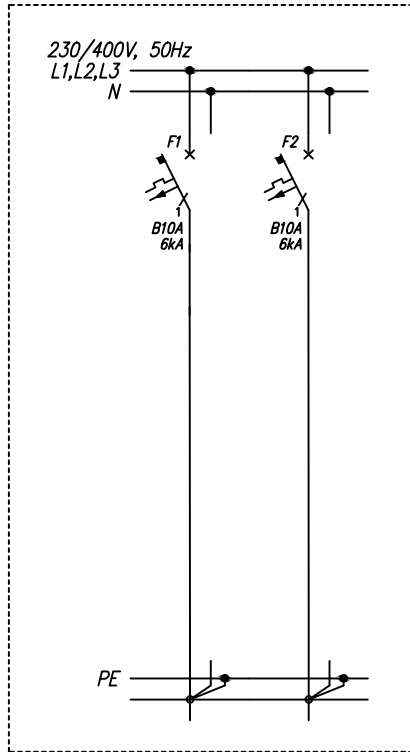

1	2
Oświetlenie ewakuacyjne piwnica	Oświetlenie ewakuacyjne piwnica
0,2	0,2
YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania:	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszkowie-Gorcach w ramach zadania pn. "Modernizacja obiektów szkół podstawowych-etap II"
Inwestor:	Gmina Boguszków – Gorce pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszków – Gorce

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
WYKONAŁ:			
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	

NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I KURTyny POWIETRZNEJ			
Data:	05.2016r.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
		Skala:	—
		Nr rysunku:	E/6

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej