

UWAGA!
PRZEWODY WENTYLACYJNE ORAZ
DYMOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z
MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH
DOPROJEKCIJNIE, ATESTOWANYCH
I PRZECIWPÓŻAROWYMI. WSZYSTKIE
MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA
INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE
POLSKIE APBIBATY TECHNICZNE, LUB
ODPOWIEDNIE POLSKIE NORMY.
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO
WYKONANIA MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE
DO DROTU I PWSZECHEGO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. DO
WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI
MOGĄ BYĆ STOSOWANE WYROBY
PRZEDSIĘBIORSTW, WYKONAWCÓW I
ZAGRANICZNYCH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
NALEŻY ZAŁOŻYĆ PRZEWODY
WENTYLACYJNE ORAZ DYMOWE
PRZEWODZIE W ISTNIEJĄCYM
PRZEWODZIE MURKOWANYM WECNĄ O
GRUBOŚCI 3 CM.

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KIMINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BLACHY ZARODOPORNEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPRAWADZONY PONA
DACH, ZAKOŃCZONY PARASOLEM Ø150,
U PODSTAWY PRZEWODU WYCZYSTKA
WRAZ Z DODKRAPLACZEM

KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150
WYPRAWADZONY PONA DACH
Z PODŁOŻNĄ KRATKĄ WENT.
WYWIEWNĄ IŚCEN POD SUFITEM
W NAJNIZSZYM
PUNKCIE ODPROWADZENIE SKRĘPIŁIN
DO KANAŁIZ. PRZED SYFONEM ZLEWODNI WAKA.


JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KIMINOWY
SYSTEMOWY SKŁAD SIĘ Z:

- 1. DODKRAPLACZ Ø150 MM
- 2. WYCZYSTKA Ø150 MM
- 3. RURA Ø150 MM
- 4. TRĄJNIK 90° Ø150 MM
- 5. USTNIK POD PARASOLE Ø150 MM
- 6. PARASOLE Ø150 MM

DWUŚCIENNY PRZEWÓD
KIMINOWY/IZOLOWANY SYSTEMOWY
SKŁADA SIĘ Z:

- 1. DODKRAPLACZ Ø150/250 MM
- 2. WYCZYSTKA Ø150/250 MM
- 3. RURA Ø150/250 MM
- 4. TRĄJNIK 90° Ø150/250 MM
- 5. USTNIK POD PARASOLE Ø150/250 MM
- 6. PARASOLE Ø150/250 MM

KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ 15X15CM
Z PODŁOŻNĄ CZERPINIĄ USTYPUWANĄ MIN. 2M NAD TERENEM
WEWNĄTRZ KANAŁ PROWADZONY POD STROPIEM POMIESZCZENIA
ZAKOŃCZONY KRATKĄ NAWIEWNĄ 15X15CM

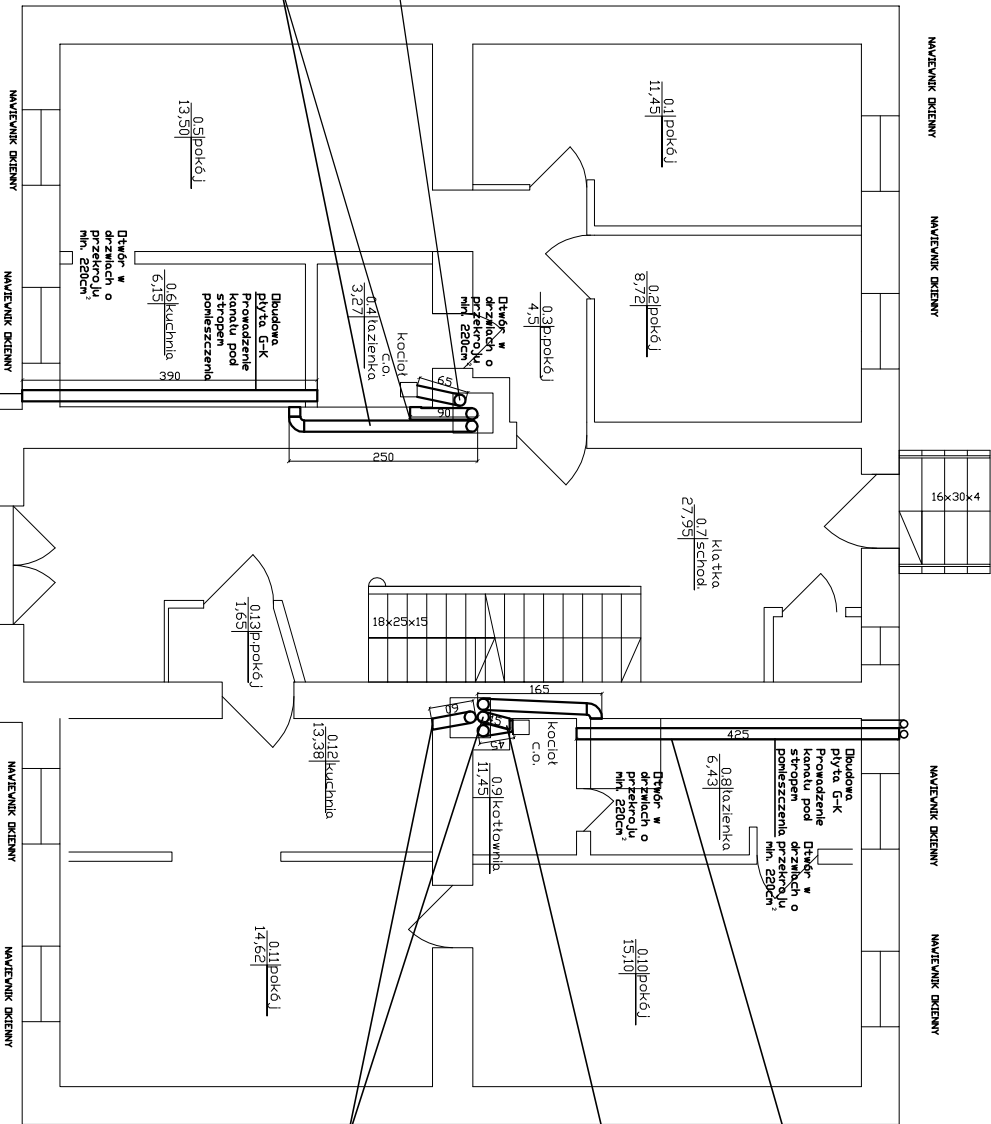

KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ 15X15CM
Z PODŁOŻNĄ CZERPINIĄ USTYPUWANĄ MIN. 2M NAD TERENEM
WEWNĄTRZ KANAŁ PROWADZONY POD STROPIEM POMIESZCZENIA
DŁOŻEJONY WECNĄ MINERALNĄ O GR. 3M
ZAKOŃCZONY KRATKĄ NAWIEWNĄ 15X15CM

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KIMINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BLACHY ZARODOPORNEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPRAWADZONY PONA
DACH, ZAKOŃCZONY PARASOLEM Ø150,
U PODSTAWY PRZEWODU WYCZYSTKA
WRAZ Z DODKRAPLACZEM

KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150
WYPRAWADZONY PONA DACH
Z PODŁOŻNĄ KRATKĄ WENT.
WYWIEWNĄ IŚCEN POD SUFITEM
W NAJNIZSZYM
PUNKCIE ODPROWADZENIE SKRĘPIŁIN
DO KANAŁIZ. PRZED SYFONEM ZLEWODNI WAKA.



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	Gr. I-63 444-22/76	Skład:	PW
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		Data:	09.2015r.
Temat:	Remont budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 37 w Bogusławie-Górcach		Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Bogusław Górcy Pl. Odrodzenia 1 w Bogusławie-Górcach		Nr rys.:	1
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU- WENTYLACJA, PRZEWODY DYMOWE			

Załącznik do umowy o prace projektowe. Dokumenty nie mogą być w całości lub w części przekazywane,
ustępnie lub oddawane komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej