

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150/210mm
DŁĘPIELNY WELNĄ MINERALNĄ 3cm
WYPROWADZONY PONAŁ DACH
Z PODŁĄCZONĄ KRĄTKĄ WENT.
WYWIEWNĄ 15cm POD SUFITEM
W NAJNIŻSZYM
PUNKCIE DOPROWADZENIE SKROPLIN
DO KANAŁIZ. PRZED STYFNIEN ZŁEWOWNYKA,
LUB UNIWALIKI

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150/210mm
DŁĘPIELNY WELNĄ MINERALNĄ 3cm
WYPROWADZONY PONAŁ DACH
Z PODŁĄCZONĄ KRĄTKĄ WENT.
WYWIEWNĄ 15cm POD SUFITEM
W NAJNIŻSZYM
PUNKCIE DOPROWADZENIE SKROPLIN
DO KANAŁIZ. PRZED STYFNIEN ZŁEWOWNYKA,
LUB UNIWALIKI


JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOMINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BLACHY ZARODKOWEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPROWADZONY PONAŁ
DACH, ZAKOŃCZONY PARASOŁEM Ø150,
U PODSTAWY PRZEWÓDU WYCZYSTKA
WRAZ Z DYSKRAPLACZEM

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150/210mm
DŁĘPIELNY WELNĄ MINERALNĄ 3cm
WYPROWADZONY PONAŁ DACH
Z PODŁĄCZONĄ KRĄTKĄ WENT.
WYWIEWNĄ 15cm POD SUFITEM
KUCHNI, W NAJNIŻSZYM
PUNKCIE DOPROWADZENIE SKROPLIN
DO KANAŁIZ. PRZED STYFNIEN ZŁEWOWNYKA,
LUB UNIWALIKI

DUJŚCIENNY PRZEWÓD KOMINOWY
SYSTEMOWY TYPU O ŚREDNICY Ø150/250MM
IZOLOWANY WYKONANY Z BLACHY
ZARODKOWEJ O GRUBOŚCI 1 MM,
WYPROWADZONY PONAŁ DACH, ZAKOŃCZONY
PARASOŁEM Ø150 U PODSTAWY PRZEWÓDU
WYCZYSTKA WRAZ Z DYSKRAPLACZEM
DOBUDOWA PRZEWÓDU 2X PŁYTA G-K
OSŁONIĆHODNA , NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
PRZEWÓDU

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOMINOWY
SYSTEMOWY SKŁADA SIĘ Z:
1. DYSKRAPLACZ Ø150 MM
2. WYCZYSTKA Ø150 MM
3. RURA Ø150 MM
4. TRAMNIK 90° Ø150 MM
5. USTNIK POD PARASOŁ Ø150 MM
6. PARASOŁ Ø150 MM

DUJŚCIENNY PRZEWÓD
KOMINOWY IZOLOWANY SYSTEMOWY
SKŁADA SIĘ Z:
1. DYSKRAPLACZ Ø150/250 MM
2. WYCZYSTKA Ø150/250 MM
3. RURA Ø150/250 MM
4. TRAMNIK 90° Ø150/250 MM
5. USTNIK POD PARASOŁ Ø150/250 MM
6. PARASOŁ Ø150/250 MM

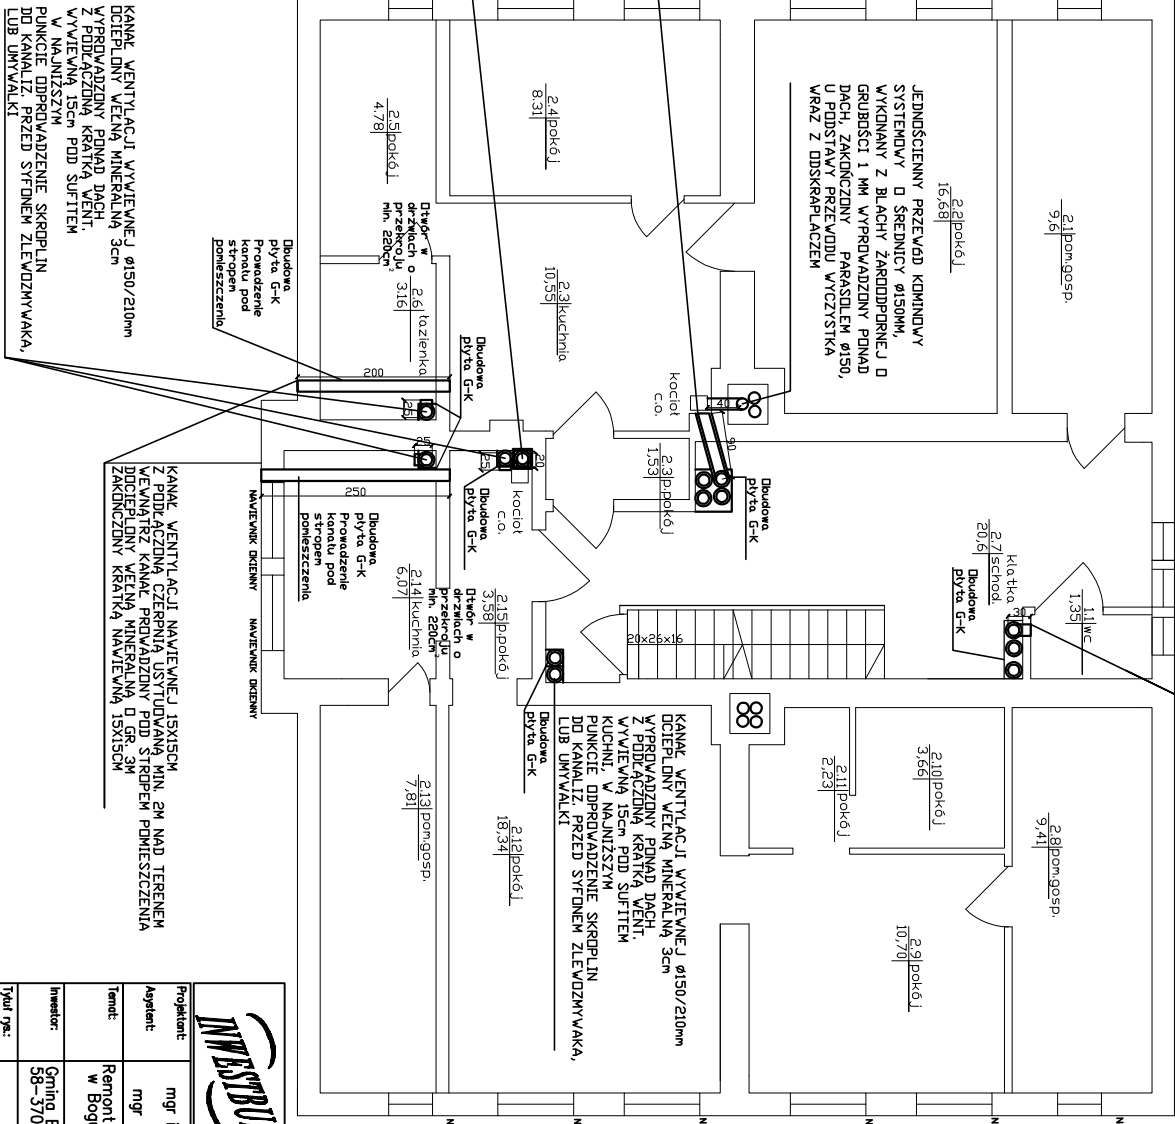

UWAGA!
PRZEWODY WENTYLACYJNE DRĄZ
DYMOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z
MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH
DOPROJEKTOWYCH I PRZECIWPŁAZOWYCH, WSZYSTKIE
MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA
INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE
POLSKIE APROBATY TECHNICZNE LUB
DOPROWADZIĆ POLSKIM NIDROM,
MATERIAŁY PRZEDZACZĄCE DO
WYKONANIA MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE
DO DROBITA, PODSTĘPNOŚĆ DO
WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI
MUSI BYĆ STOSOWANE WYKREŚŁY
PROJEKTOWE WRAZ DŁUGOŚCI I
ZAKRĘCENIAMI WYKONAWCZA, JEST
DOPROJEKTOWY ZA REALIZACJĘ ROBOT
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Należy zaizolować przewody
wentylacyjne drąż dymowe
przewodzące w istniejącym
przewodzie mrowianym weln o
grubości 3 cm.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jerzy Koszuliński	Gł. inż. 63 444-22/76	Stadium:	PW
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski		Data:	
Temat:	Remont budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 37 w Bogusławie-Górcach			
Inwestor:	Gmina Bogusław Górcy Pl. Odrodzenia 1		Skala:	1:100
	58-370 Bogusław-Górcy		Nr rys.:	3
Typul rys.:	RZUT 2 PIĘTRA- WENTYLACJA, PRZEWODY DYMOWE			

Załącznik do projektu: rysunek wykonawczy z listą elementów, rysunek instalacji dla montażu w cokolwiek lub w części przemyślenia, uzupełnienia lub odwołania komponentów, bez planowania spójny z innymi projektami