


UWAGA!
PRZEWODY WENTYLACYJNE ORAZ DYMOWE
MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW
DOPUSZCZONYCH ODPWIEDNIMI ATTESTAMI
HIGIENICZNYMI I PRZECIWPOŻAROWYMI.
WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO
WYKONANIA INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ
AKTUALNE POLSKIE APROBATY TECHNICZNE
LUB OPOWADAC POLSKĄ NORMĄ.
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO
BUDOWANIA MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE
DO ROBÓT I WOSZCZENEGO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE DO WYKONANIA
INSTALACJI WENTYLACJI MOŻĄ BYĆ
STOSOWANE WYROBY PRODUCENTÓW
KRAJOWYCH I ZAGRAJANICZNYCH. WYKONAWCA
JEST ODPWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ
ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ.
NALEŻY ZAŁOŻYĆ PRZEWODY
WENTYLACYJNE ORAZ DYMOWE
PROWADZONE W ISTNIEJĄCYM PRZEWODZIE
MUROWANYM WELNĄ O GRUBOŚCI 3 CM.

- JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOKINOWY
SYSTEMOWY
SKŁADA SIĘ Z:
1. ODSKRAPLACZ Ø150 MM
 2. WCZYSTKA Ø150 MM
 3. RURĄ Ø150 MM
 4. TRÓJNIK 90° Ø150 MM
 5. USTNIK POD PARASOL Ø150 MM
 6. PARASOL Ø150 MM

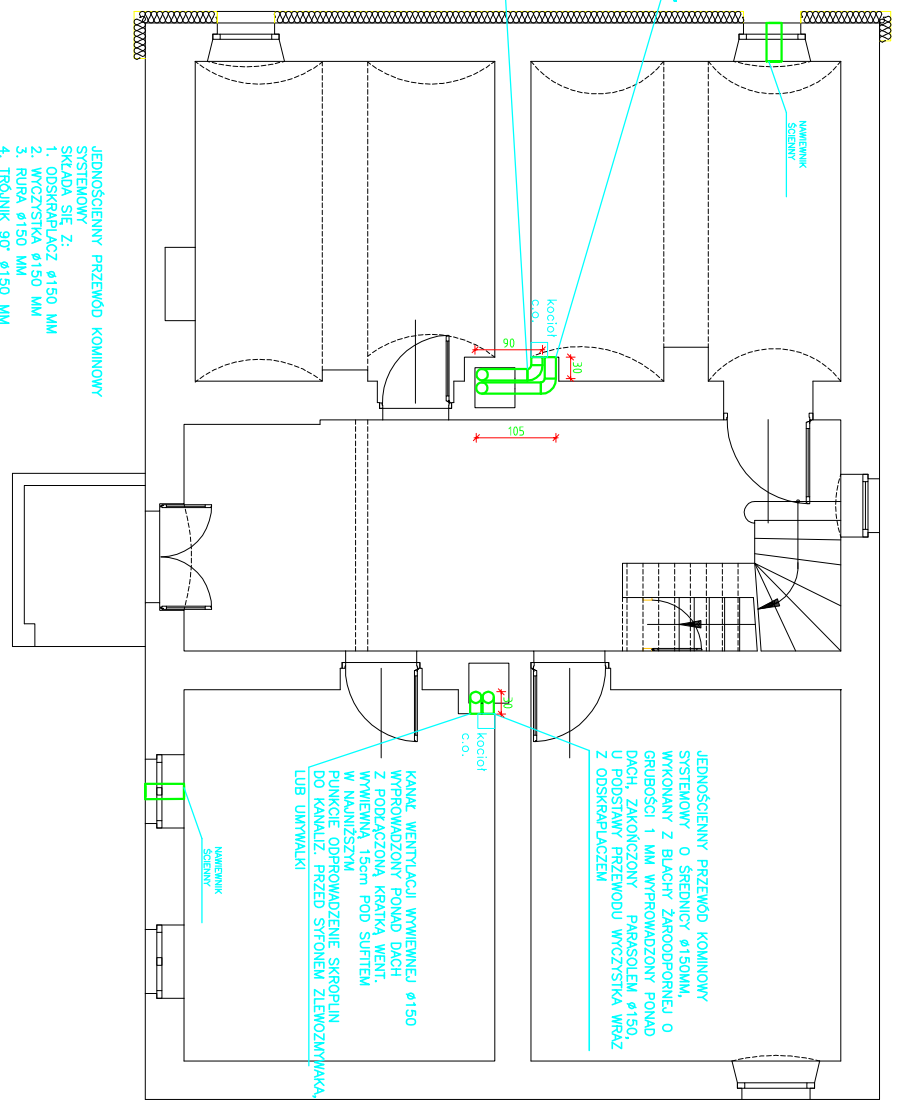

KANAŁ WENTYLACJI WYWIENNEJ Ø150
WYPROWADZONY POŁAD DACH
Z PODŁĄCZONĄ KRATKĄ WENT.
WYWIENNĄ 15cm POD SUFITEM
W NAJWIĘKSZYM
PUNKCIE ODPROWADZENIE SKROPLIN
DO KANAŁIZ. PRZED STYFONEM ZLEWODZIMYKAKA,
LUB UMWYALKI

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOKINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BŁACHY ZARODOPORNEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPROWADZONY POŁAD
DACH, ZAKOŃCZONY PARASOLEM Ø150,
U PODSTAWY PRZEWODU WCZYSTKA WRAZ
Z ODSKRAPLACZEM

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOKINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BŁACHY ZARODOPORNEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPROWADZONY POŁAD
DACH, ZAKOŃCZONY PARASOLEM Ø150,
U PODSTAWY PRZEWODU WCZYSTKA WRAZ
Z ODSKRAPLACZEM

KANAŁ WENTYLACJI WYWIENNEJ Ø150
WYPROWADZONY POŁAD DACH
Z PODŁĄCZONĄ KRATKĄ WENT.
WYWIENNĄ 15cm POD SUFITEM
W NAJWIĘKSZYM
PUNKCIE ODPROWADZENIE SKROPLIN
DO KANAŁIZ. PRZED STYFONEM ZLEWODZIMYKAKA,
LUB UMWYALKI



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	ct. II-63 444-22/76	Stadium:	PW
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski			
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach		Data:	02.08.2016
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1		Skala:	1:100
	58-370 Boguszów-Gorce		Nr rys.:	1
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU- WENTYLACJA, PRZEWODY DYMOWE			

Załącznik do umowy z listą o zmianach. Umowa nie może być w całości lub w części przeniesiona, uzupełniona lub odwołana, bez pisemnej zgody (inną projekcją)