


**JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOPINOWY
SYSTEMOWY**

SKŁADA SIĘ Z:

1. ODSKRAPLACZ Ø150 MM
2. WYCZYSTKA Ø150 MM
3. RURA Ø150 MM
4. TRÓJNIK 90° Ø150 MM
5. USTNIK POD PARASOL Ø150 MM
6. PARASOL Ø150 MM

UWAGAI!

PRZEMOY WENTYLACJIE ORAZ DWUMIE
MUSZA BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW
DOPUSZCZANYCH ODPOWIEDNIMI ATYSTAMI
HIGIENICZNYMI I PRZECIWOZAPALNYMI.
WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO
WYKONANIA INSTALACJI MUSZA POSIADAĆ
AKTUALNE POLSKIE APROBATY TECHNICZNE
LUB ODPOWIEDZĄCE POLSKIM NORMOM.
MATERIAŁY PRZETWACZONE DO
WYKONANIA MUSZA BYĆ DOPUSZCZANE
DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE DO WYKONANIA
INSTALACJI WENTYLACJI MOGA BYĆ
STOSOWANE WYROBY PRODUKTÓW
KRAJOWYCH I ZAGRAJANICZNYCH. WYKONAWCA
JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ
ROBOTY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ.
NALEŻY ZAPOBIEGAĆ PRZEMOY
WENTYLACJI ORAZ DYMOWEJ
PRZEWODNOŚCI W ISTNIEJĄCYM PRZEWODZIE
PRAWIDŁOWY WIELKOŚĆ GRUBOŚCI 3 CM.

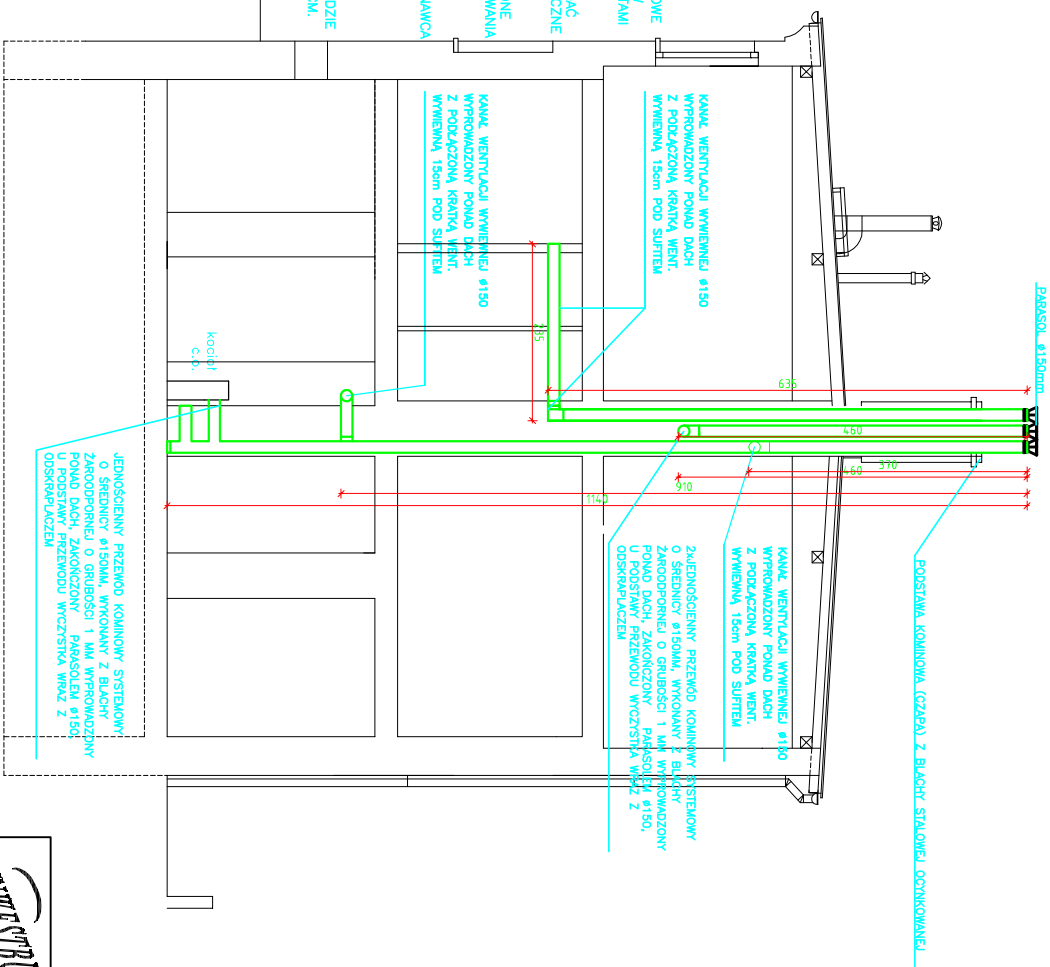

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	CI. II-83 464-22/76	Stadium: PW
Aygentant:	mgr inż. Maciej Rogowski		
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach		
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce		
Tytuł rys.:	PRZEKŁA A-A		Nr rys.: 4

Załączając do wniosku przesyłam sylwetkę z ulicą o prawie autostradowym. Ryzykuję, niebędąc w cenie, jak w części przesyłany, uwzględniający dla oddzielenia komunikacji, bez planowania spójny (mój projektant)