

JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOMINOWY
SYSTEMOWY O ŚREDNICY Ø150MM,
WYKONANY Z BLACHY ZARÓDPOPORNEJ O
GRUBOŚCI 1 MM WYPOWADOZ PONAŁ
DACH, ZAKOŃCZONY PARSOŁEM Ø150
U PODSTAWY PRZEWODU WYCZYSTKĄ WRZĄZ
Z ODSKRAPLĄCZEM


JEDNOŚCIENNY PRZEWÓD KOMINOWY SYSTEMOWY

SKŁADA SIĘ Z:

1. ODSKRAPLACZ Ø150 MM
2. WYCZYSTKA Ø150 MM
3. RURA Ø150 MM
4. TRÓJNIK 90° Ø150 MM
5. USTNIK POD PARASOL Ø150 MM
6. PARASOL Ø150 MM

UWAGA!

PRZEWODY WENTYLACYJNE SĄ CZY DYMOWE
MUSZA BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW
DOPUSZCZONYCH ODPOWIEDNIMI ATYSTAMI
HIGIENICZNYMI I PRZECIWOZAPALNYMI.
WYSCZEPNE MATERIAŁY UŻYTE DO
WYKONANIA INSTALACJI MUSZA POSIADAĆ
AKTUALNE POLSKIE APROBATY TECHNICZNE
LUB ODPOWIEDZĄ POLSKIM NORMOM.
MATERIAŁY PRZYZNACZONE DO
WYKONANIA MUSZA BYĆ DOPUSZCZONE
DO OBROTU I POWSZEDNIEGO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE DO WYKONANIA
INSTALACJI WENTYLACJI MOGA BYĆ
STOSOWANE WYROBY PRODUKTÓW
KRAJOWYCH I ZAGRAZNYCH, WYKONAWCA
JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ
ROBÓT ZGOSINIE Z DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ.
NALEŻY ZANIOŚCĄC PRZEWODY
WENTYLACYJNE ORAZ DYMOWE
WYKONANIE W INSTALACJI PRZEWODZIE
UDRZAMOWA WIELA O GRUBOŚCI 3 CM.

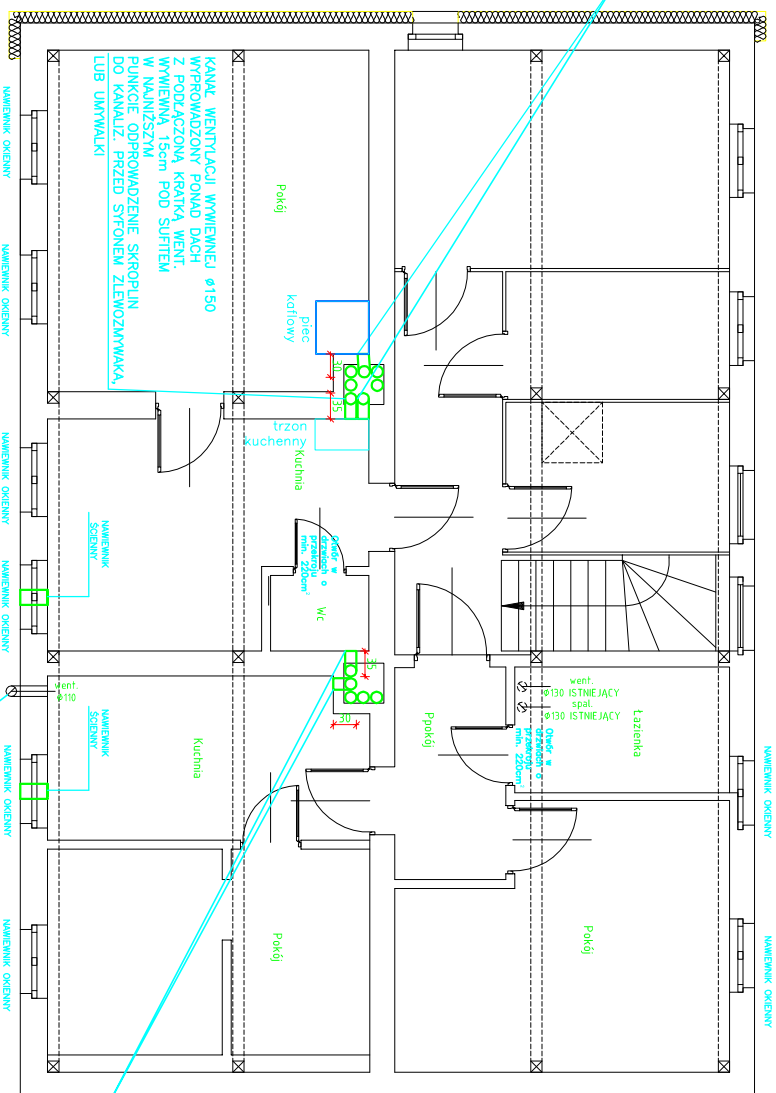

ZAMUROWANIE OTWORU ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO Z PCV

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ Ø150/210mm
OCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ 3cm
WYPROWADZONY PONAD DACH
Z PODKŁONĄ KRÓTKĄ WENT.
WYWIEWNĄ 15cm POD SUFITEM

KANAL WENTYLACJI WYMIENNIK Ø150
WYPROMADZONY POAD DACH
Z PODŁĄCZONA KRATKA WENT.
WYMIENIA 15cm POD SUFITEM
W NAJNIŻSZYM
PUNKCIE ODPROWADZENIE SKROPIŃ
DO KANALIZ. PRZED STRONEM ZLEWNIARKA,
LUB UNIWYALKI

			Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski		Gr. n-63	444-22/76	Stadium:
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski				
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach				
Investor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce				
Typu rys:	RZUT PODŁASZA- WENTYLACJA, PRZEWODY DYMOWE				
Nr rys:	3				

Zastraga nie wszelkie prawa wynajmujące z listy o prawie autorskim. Ryzykując niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniony lub oddany komukolwiek, bez pisemnej zgody (firmy projektowej)