


- UMIĄGŁY PRZEWODY WENTYLACYJNE ORAZ DWYMAŁOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW DOPUSZCZANYCH ODPOWIEDNIMI ATESTAMI HIGIENICZNYMI I PRZECIWOZŁODOWYM. WSTĘPNE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ATYBUTY POLSKIEGO PROBLEMU TECHNICZNEGO LUB ODPOWIEDNIE POLSKIM NORMOM. WYBUDOWANA MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZANE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. DO WYKONANIA INSTALACJI MOGĄ BYĆ STOSOWANE WYROBY PRODUKTÓW KRAJOWYCH I ZAGRAZNYCH, WYKONAWCA KEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
- NALEŻY ZAŁOŻYĆ PRZEWODY WENTYLACYJNE ORAZ DWYMAŁOWE FUNKCJONUJĄCE W ISTNIEJĄCYM PRZEWODZIE PRZEWODNIA WIELKĄ O GRUBOŚCI 3 CM.

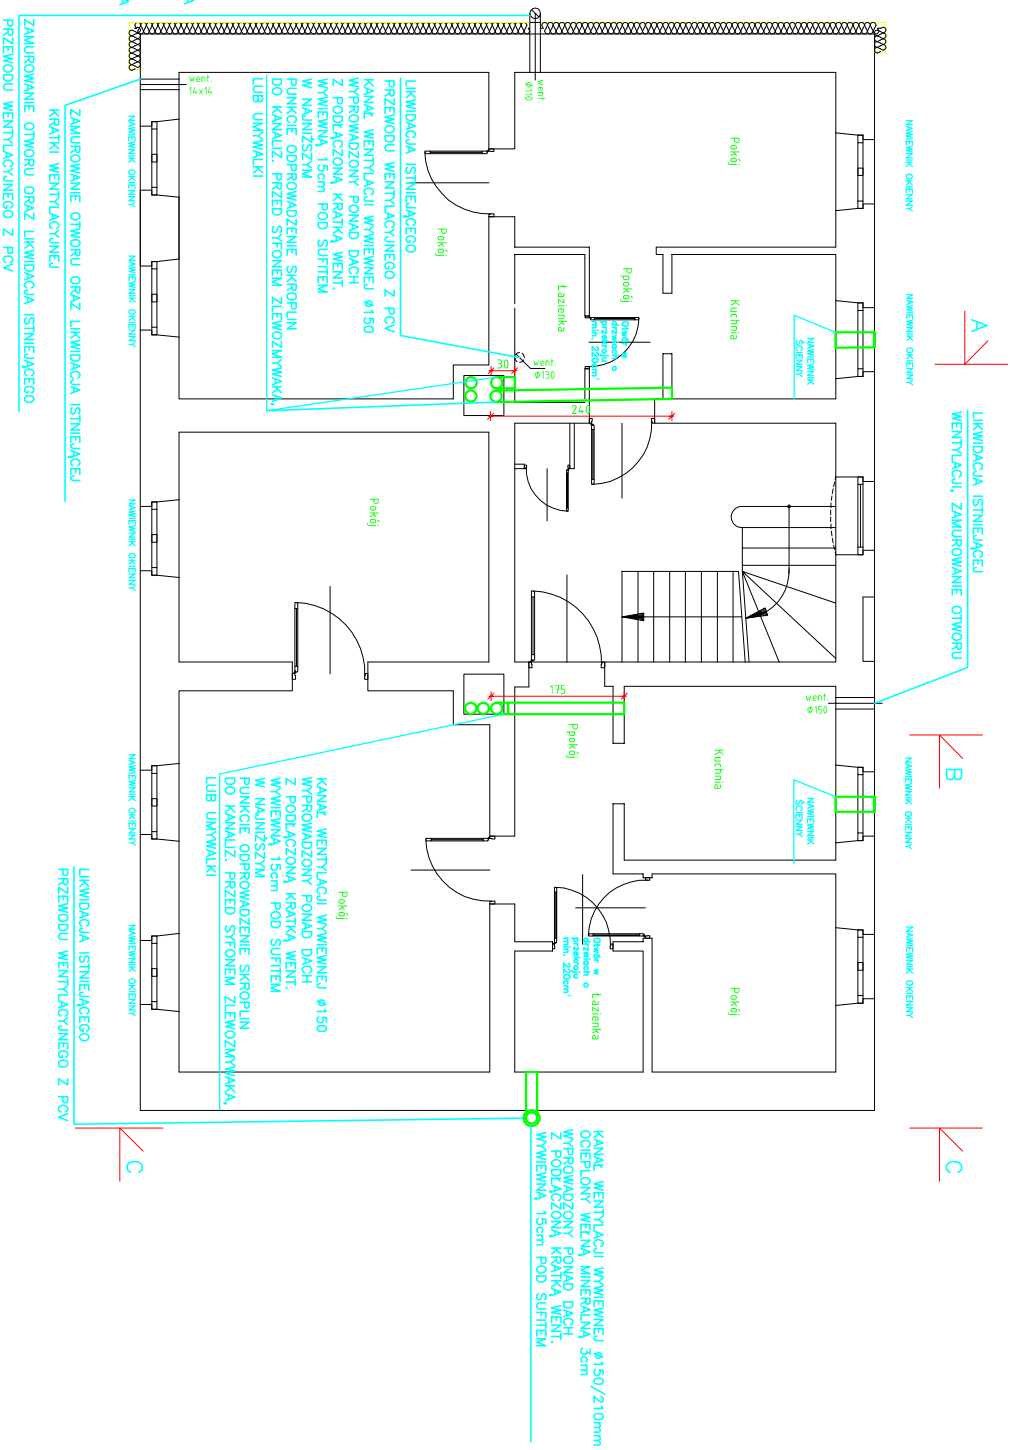

			Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT. II-83 464-22/76	Stadium:	PW
Aygent:	mgr inż. Maciej Rogowski		Data:	02.08.2016r.
Temat:	Remont budynku przy ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach			
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce			
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – WENTYLACJA, PRZEWODY DYMOWE			Nr rys.: 2

Załączając do niniejszego projektu wykonanego z własnym nakładem papieru, składam oświadczenie, że niniejszy projekt jest moją własnością i nie jest on przedmiotem jakiegokolwiek prawa autorskiego.